



**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
RF-0001/2023-AGERGS-SFE
Acompanhamento do Plano de Substituição
de Postes de Madeira por Postes de Concreto
da Distribuidora RGE – Inspeção na sede da
Concessionária**

Processo SEI 000105-39.00/22-5

RGE Sul Distribuidora de Energia – RGE

Fevereiro/2023

SUMÁRIO

I – APRESENTAÇÃO	3
II – DOS FATOS.....	3
III – ANÁLISE DO TEMA.....	4
IV – CONCLUSÃO	7
V – ANEXO - Evidências da Retirada dos Poste de Madeira RGE - 2022	8



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

I – APRESENTAÇÃO

1. Este Relatório de Fiscalização (RF) tem por objetivo avaliar o desempenho da RGE Sul Distribuidora de Energia – RGE durante o quarto trimestre do primeiro ano - 2022-4, do Plano de Substituição de Postes de Madeira por Postes de Concreto da Distribuidora RGE (PSP), cujo período completo do PSP é de janeiro 2022 a dezembro de 2025.

2. Na sequência são apresentados o diagnóstico realizado e as conclusões.

II – DOS FATOS

3. A Resolução Autorizativa ANEEL Nº 10.990, emitida em 14 de dezembro de 2021, definiu as condições da concessão franquia adicional ao limite global do indicador de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – DEC, para o período entre 2022 e 2025, em razão do Plano de Substituição de Postes previsto para a sua área de concessão para o período entre 2022 e 2025, conforme descrito a seguir:

“... Art. 1º Para fins do acompanhamento de que trata a Resolução Normativa nº 948, de 2021, será concedida, sobre o limite global do indicador de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – DEC, para o período entre 2022 e 2025, franquia adicional no valor de 1,73 horas aos limites regulamentares, em razão do Plano de Substituição de Postes previsto para a sua área de concessão para o período entre 2022 e 2025.

Parágrafo único. A concessão da franquia adicional será vinculada ao atendimento das metas estabelecidas no Plano de substituição planejada de postes de madeira por ano, a vigorar entre 2022 e 2025, conforme detalhamento a seguir:

	2022	2023	2024	2025	Total
Total de postes de madeira a serem substituídos	83.188	86.815	71.966	63.893	305.862

Art. 2º A distribuidora deverá encaminhar trimestralmente relatório de execução de atividades que comprovem o cumprimento das obrigações acordadas, possibilitando o monitoramento pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE.

Parágrafo único: Os relatórios deverão ser protocolados até o último dia útil do mês subsequente ao término de cada trimestre civil.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação...”

4. A RGE, tempestivamente, em 31 de janeiro de 2023 protocolou seu 4º relatório trimestral do ano de 2022. De tal forma, cumpriu o prazo estabelecido no Art. 2º da REA ANEEL Nº 10.990/2021.

5. Em seis de fevereiro de 2023, a RGE enviou Retificação de informações do 4º relatório de acompanhamento do Plano de Substituição de Postes da Distribuidora RGE.

III – ANÁLISE DO TEMA

6. Em termos de contextualização, cabe expor que o Plano de Substituição de Postes da RGE, para o período de 2022 a 2025, proposto pela RGE foi apresentado à ANEEL em novembro de 2020, tendo sido aprovado pela Agência em dezembro de 2021. Sendo que os motivadores do pedido, conforme resumiu a própria distribuidora em seu 1º Relatório de Acompanhamento Plano de Substituição de Postes - PSP, são os apresentados na Figura 1.

Figura 1 – Principais motivadores do PSP - 1º Relatório de Acompanhamento PSP - RGE

- I. Aproximadamente 37% dos postes da RGE são de madeira, sendo que cerca de 548 mil estão localizados em áreas rurais;
- II. As redes em meio rural necessitam de reforços estruturais para garantir maior resistência aos ventos e temporais, sendo que as características construtivas destas redes dificultam a execução de serviços com a rede energizada;
- III. RGE concluiu que existem condições técnicas e econômicas favoráveis para acelerar a substituição de postes em sua área de concessão no período de 2022 a 2025;
- IV. A decisão de acelerar a execução do Plano de Substituição de Postes esbarra na Resolução Normativa nº 896/2019 (atualmente REN 948/2021), relacionada ao acompanhamento da eficiência com relação a continuidade do fornecimento e à gestão econômico-financeira das concessões de distribuição;
- V. A REN 896/2019 estabelece que o descumprimento dos limites de DECI ou FECi, isoladamente ou em conjunto, por três anos consecutivos, implica na abertura, pela ANEEL, de processo administrativo punitivo voltado para aplicação da penalidade de declaração de caducidade da concessão.

7. Por meio da REA nº 10.990/ 2021, a ANEEL aprovou o PSP proposto pela RGE, o qual consiste na concessão de uma franquia adicional de 1,73 horas sobre o limite global do indicador DEC anual, no período de 2022 a 2025. Isto, valendo somente para fins do acompanhamento de que trata a Resolução Normativa nº 948/2021.

8. A concessão da franquia adicional está vinculada à substituição das quantidades de postes de madeira anuais constantes na REA nº 10.990/2021, no período de 2022 até 2025. Tais ações são acompanhadas de forma trimestral e a distribuidora tem até o último dia do mês subsequente ao trimestre para entregar à ANEEL e AGERGS o relatório de acompanhamento das atividades do PSP executadas no período.

9. Por isso, em 31 de janeiro de 2023, por meio da carta nº 010/RR/RGE/2023, a RGE apresentou no seu relatório referente ao quarto trimestre de 2022. No relatório são apresentadas as evidências fotográficas de algumas obras do período, ocorridas nos municípios de São Vicente do Sul, Santiago, Santana da Boa Vista e São Gabriel. Em anexo ao relatório há uma planilha com a relação das notas de serviço das trocas de postes, as quantidades de postes substituídos, as datas de execução e os protocolos dos avisos prévios de desligamento programado.

10. No relatório do quarto trimestre de 2022, a RGE informa o atingimento do objetivo propostos para o ano de 2022, no Plano de Substituição de Postes de madeira, em consonância com o estabelecido na REA nº 10.990/2021 e no planejamento da distribuidora, visto os demais

compromissos com obras de atendimento ao cliente, manutenção emergencial, melhoramentos e expansões do sistema elétrico, entre outras necessidades de investimentos na rede de distribuição.

11. Em seis de fevereiro de 2023, por meio da CARTA nº 017/RR/RGE/2023, a RGE faz a retificação:

“Em complemento à Carta nº 010/RR/RGE/2023, de 31 de janeiro de 2023, relativa ao envio do 4º relatório de acompanhamento trimestral Plano de Substituição de Postes da RGE, autorizado pela ANEEL por meio da Resolução Autorizativa nº 10.990, de 14 de dezembro de 2021, a RGE Sul Distribuidora de Energia S.A – RGE vem informar que foi identificada uma ligeira inconsistência na extração sistêmica da relação de postes substituídos.

Nesse sentido, a distribuidora reencaminha o arquivo com a relação de postes substituídos pela RGE no 1º, 2º e 3º e 4º Trimestres de 2022 (Anexo I), bem como o 4º relatório de acompanhamento trimestral (Anexo II), com o ajuste na quantidade total da Tabela 2, que reduz em 0,07% o total de postes substituídos (63 unidades), contudo não altera o atingimento da meta de substituição definida para o ano de 2022. Também houve a necessidade de retificação de 149 notas de substituição de postes, onde ficaram equivocadas as notas de desligamentos programados.”

12. A Tabela 1 apresenta as informações sobre as trocas efetivadas pela distribuidora até o quarto trimestre de 2022 já com as devidas retificações realizadas.

Tabela 1 – Substituição de postes de madeira por trimestre em 2022.


Trimestre	Postes de Madeira substituídos (acumulado)	%	Postes de Madeira substituídos (trim.)	%
1º Trim. 2022	12.927	16%	12.927	15%
2º Trim. 2022	30.827	37%	17.900	21%
3º Trim. 2022	56.118	67%	25.291	29%
4º Trim. 2022	86.610	104%	30.492	35%

13. A seguir é apresentada análise do PSP para o período de 01/10/2022 a 31/12/2022.

14. Conforme já apontado anteriormente neste documento e no PSP da RGE, deveriam ser substituídos 83.188 (oitenta e três mil, cento e oitenta e oito) (RA ANEEL Nº 10.990/2021) postes de madeira até o final do ano de 2022. Portanto, com os 30.492 postes de madeira retirados no 4º Trimestre de 2022, a RGE alcançou a meta estipulada totalizando 86.610 postes retirados.

15. Foram substituídos 30.492 (trinta mil quatrocentos e noventa e dois) postes de madeira no quarto trimestre, significando 36,6% da meta para o ano de 2022. Houve um crescimento significativo da velocidade de retirada dos postes no PSP no último trimestre de 2022, o que permitiu que a meta anual fosse atingida, conforme observamos na Figura 2.

Figura 2 – Quantidade de postes de madeira retirados em cada mês e em cada trimestre de 2022.

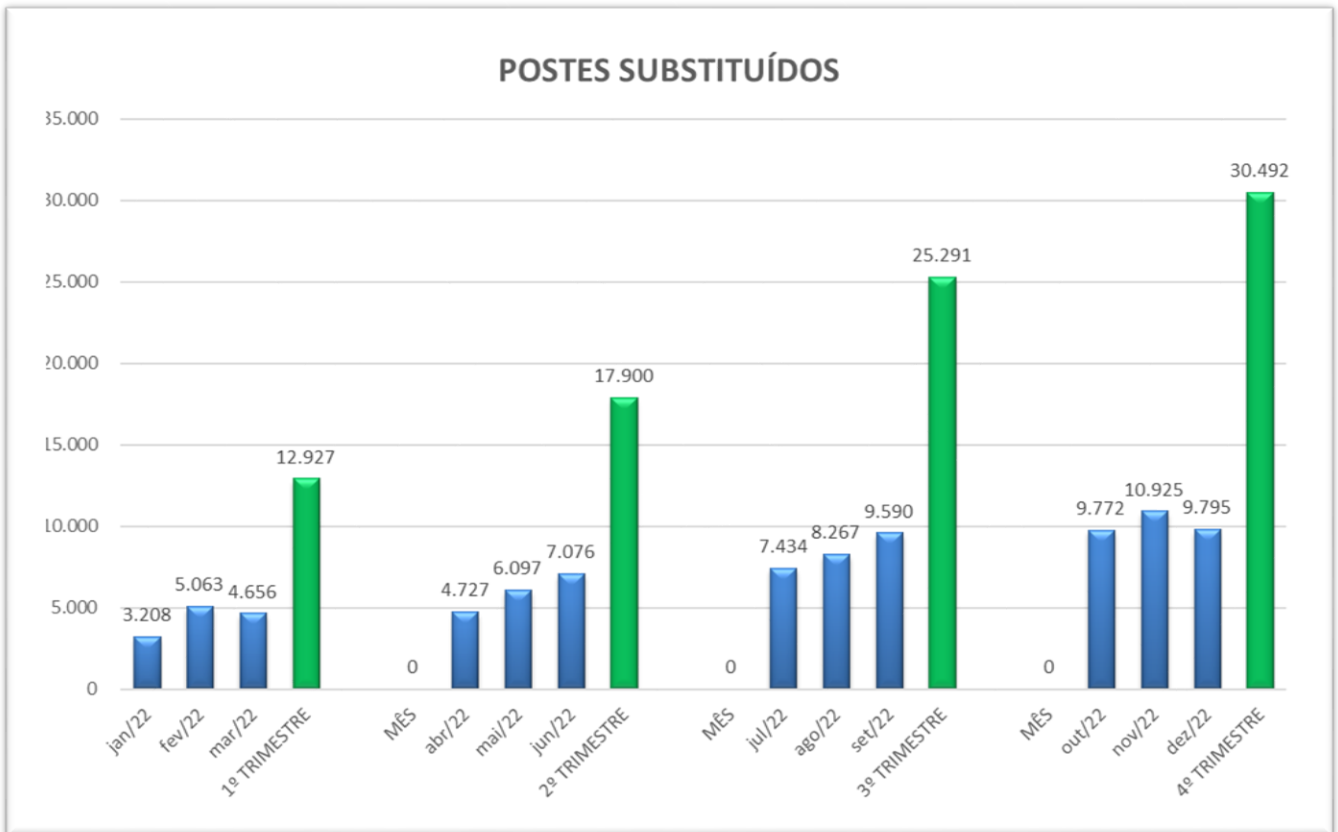

16. Por fim, foi feita a inspeção na sede da Distribuidora para verificação no sistema da concessionária dos dados enviados para o acompanhamento do PSP. A RGE disponibilizou para a fiscalização o desenho do projeto para substituição de postes, vinculado a cada uma das Notas de Serviço apresentadas na planilha de acompanhamento, bem como as Notas de Desligamento Programado. Estes documentos foram utilizados pela fiscalização nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2023 para verificação do atingimento da meta anual de 2022.

17. Na inspeção na sede da concessionária, foi validada a tabela contendo 14.982 Ordens de Serviço da retirada dos 86.610 postes de madeira e as respectivas Notas de Desligamento Programado. Para isso foram verificadas 96 amostras aleatórias que foram divididas em dois lotes de 48 Ordens de Serviço de retirada, totalizando 498 postes de madeira retirados (253 + 244).

18. Como resultado da inspeção das 96 amostras, obteve-se 100% de validação dos dados junto ao sistema da Distribuidora. Dessa forma foi comprovado o cumprimento da meta estabelecida para o ano 2022 na REA nº 10.990/2021.
19. No ANEXO seguem as telas retiradas dos sistemas da RGE (GISD, SAP e Spir) na verificação das amostras.

IV – CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, observa-se que no período analisado a distribuidora apresentou a quantidade de postes de madeira substituídos em planilha contendo a nota de serviço e nota de desligamento programado. Esses dados permitiram o rastreamento para verificação do cumprimento da meta anual de 2022, definida pela Resolução Autorizativa ANEEL Nº 10.990/2021.
21. Quanto à velocidade de substituição dos postes de madeira, observou-se uma grande melhora em relação aos trimestres anteriores. Dessa forma, a RGE recuperou o déficit dos três primeiros trimestres de 2022, atingindo a meta anual.
22. A equipe de fiscalização da AGERGS realizou a inspeção na sede da RGE, e como resultado da inspeção das 96 amostras, obteve-se 100% de validação dos dados junto ao sistema da Distribuidora. Dessa forma foi comprovado o cumprimento da meta estabelecida para o ano 2022 na REA nº 10.990/2021.
23. Por fim, entende-se pela continuidade do PSP, ressaltando-se a necessidade da Distribuidora manter o ritmo de substituição de postes do quarto trimestre de 2022 para atingir a da meta do ano de 2023.

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2023.

(Assinatura Eletrônica)¹
Eng. Álvaro André Saldanha de Souza
Técnico Superior

(Assinatura Eletrônica)¹
Eng. Róger Samuel Zulpo
Técnico Superior

¹ Para consultar a assinatura do documento: Acesse o portal de assinaturas (<http://assinador.iti.br/>) e adicione um arquivo que já foi assinado. As assinaturas serão listadas próximas ao documento, no campo "Assinado digitalmente por". Também é possível consultar as assinaturas do documento no "Painel de Assinaturas" do Acrobat Reader ou de outros leitores de pdf.

V – ANEXO - Evidências da Retirada dos Postes de Madeira RGE - 2022

Amostra 1 – 48 Notas de Serviço - Álvaro

Nota de Serviço	Data Execução	Qtd de Postes	Nota do Desligamento Programad	Fiscal	Número de postes retirados	CM (Nº da Medida de Construção)	Comprovação	Desligamento Programado
4057295	13/01/2022	7	30389299	Álvaro	7	6566931	Tela de Sistema	OK
3986314	24/02/2022	4	30368649	Álvaro	4	6536561	Tela de Sistema	OK
3879692	27/02/2022	4	30391725	Álvaro	4	6494449	Tela de Sistema	OK
4042880	24/03/2022	1	30405608	Álvaro	1	6558968	Tela de Sistema	OK
3900731	28/03/2022	7	30401167	Álvaro	7	6500623	Tela de Sistema	OK
2906726	14/04/2022	1	30382673	Álvaro	1	6231722	Tela de Sistema	OK
4176794	20/04/2022	5	30414621	Álvaro	5	6626877	Tela de Sistema	OK
4521867	06/05/2022	4	30423768	Álvaro	4	6682339	Tela de Sistema	OK
2914982	31/05/2022	4	30410533	Álvaro	4	6233389	Tela de Sistema	OK
4426708	08/06/2022	7	30444163	Álvaro	7	6654843	Tela de Sistema	OK
4478244	08/06/2022	2	30443249	Álvaro	2	6662155	Tela de Sistema	OK
4576206	16/06/2022	6	30440292	Álvaro	6	6706813	Tela de Sistema	OK
4560892	17/06/2022	3	30438581	Álvaro	3	6700095	Tela de Sistema	OK
4483322	20/06/2022	3	30398865	Álvaro	3	6664734	Tela de Sistema	OK
4548867	28/06/2022	5	30443634	Álvaro	5	6694506	Tela de Sistema	OK
4037875	29/06/2022	20	30417597	Álvaro	20	6556497	Tela de Sistema	OK
4566235	29/06/2022	2	30449387	Álvaro	2	6702449	Tela de Sistema	OK
4412931	07/07/2022	4	30459285	Álvaro	4	6651390	Tela de Sistema	OK
4097283	04/08/2022	2	30477152	Álvaro	2	6584284	Tela de Sistema	OK
3434297	10/08/2022	4	30475557	Álvaro	4	6384235	Tela de Sistema	OK
4630479	17/08/2022	5	30440614	Álvaro	5	6733021	Tela de Sistema	OK
4732193	23/08/2022	6	30452279	Álvaro	6	6779090	Tela de Sistema	OK
4651513	29/08/2022	1	30488869	Álvaro	1	6743047	Tela de Sistema	OK
4288113	31/08/2022	3	30479027	Álvaro	3	6640937	Tela de Sistema	OK
4662046	31/08/2022	2	30481585	Álvaro	2	6748361	Tela de Sistema	OK
3376728	12/09/2022	6	30472392	Álvaro	6	6363176	Tela de Sistema	OK
4753042	14/09/2022	5	30489455	Álvaro	5	6787992	Tela de Sistema	OK
4699142	15/09/2022	7	30495442	Álvaro	7	6765301	Tela de Sistema	OK
4699152	15/09/2022	6	30495442	Álvaro	6	6765313	Tela de Sistema	OK
4697085	26/09/2022	7	30501169	Álvaro	7	6767736	Tela de Sistema	OK
4559568	27/09/2022	5	30489409	Álvaro	5	6699515	Tela de Sistema	OK
4631981	28/09/2022	4	30497964	Álvaro	4	6733927	Tela de Sistema	OK
4522810	30/09/2022	5	30486645	Álvaro	5	6683086	Tela de Sistema	OK
4790335	07/10/2022	1	30504513	Álvaro	1	6806088	Tela de Sistema	OK
4713850	11/10/2022	9	30505892	Álvaro	9	6771244	Tela de Sistema	OK
4609020	13/10/2022	4	30504550	Álvaro	4	6723440	Tela de Sistema	OK
3629990	14/10/2022	4	30504622	Álvaro	4	6429110	Tela de Sistema	OK
4579081	17/10/2022	13	30509732	Álvaro	13	6707861	Tela de Sistema	OK
4634565	19/10/2022	4	30505269	Álvaro	4	6734879	Tela de Sistema	OK
4562834	24/10/2022	3	30509499	Álvaro	3	6800685	Tela de Sistema	OK
4411659	26/10/2022	14	30513209	Álvaro	14	6650433	Tela de Sistema	OK
4698071	31/10/2022	5	30497598	Álvaro	5	6764721	Tela de Sistema	OK
4412686	21/11/2022	3	30526223	Álvaro	3	6651145	Tela de Sistema	OK
4438511	24/11/2022	5	30465474	Álvaro	5	6656336	Tela de Sistema	OK
4668114	24/11/2022	10	30533969	Álvaro	10	6751456	Tela de Sistema	OK
4650848	09/12/2022	5	30519971	Álvaro	5	6742612	Tela de Sistema	OK
4755588	12/12/2022	5	30541918	Álvaro	5	6789382	Tela de Sistema	OK
4055319	19/12/2022	11	30539651	Álvaro	11	6565762	Tela de Sistema	OK

Amostra 2 – 48 Notas de Serviço - Róger

Nota de Serviço	Data Execução	Qtd de Postes	Nota do Desligamento Programado	Fiscal	Número de postes retirados	CM (Nº da Medida de Construção)	Comprovação	Desligamento Programado
2905869	02/02/2022	6	30376607	Róger	6	6231222	Tela de Sistema	OK
3113458	08/02/2022	2	30375097	Róger	2	6274908	Tela de Sistema	OK
3933201	14/02/2022	1	30372851	Róger	1	6514689	Tela de Sistema	OK
4008583	22/02/2022	6	30406496	Róger	6	6546744	Tela de Sistema	OK
3943201	23/03/2022	8	30379450	Róger	8	6518145	Tela de Sistema	OK
4411853	06/04/2022	5	30440694	Róger	5	6650627	Tela de Sistema	OK
3303270	13/04/2022	3	30400725	Róger	3	6333601	Tela de Sistema	OK
3986155	14/04/2022	3	30375486	Róger	3	6536406	Tela de Sistema	OK
3924882	17/05/2022	3	30380164	Róger	3	6513759	Tela de Sistema	OK
4203426	18/05/2022	1	30433134	Róger	1	6630034	Tela de Sistema	OK
4097235	31/05/2022	4	30414655	Róger	4	6584269	Tela de Sistema	OK
4203273	17/06/2022	7	30448194	Róger	7	6629927	Tela de Sistema	OK
4203372	20/06/2022	3	30450685	Róger	3	6629979	Tela de Sistema	OK
4606028	21/06/2022	6	30455404	Róger	6	6722334	Tela de Sistema	OK
4256709	27/06/2022	17	30440907	Róger	17	6636227	Tela de Sistema	OK
4492866	30/06/2022	7	30456299	Róger	7	6668946	Tela de Sistema	OK
4153462	07/07/2022	1	30461796	Róger	1	6619216	Tela de Sistema	OK
4612492	08/07/2022	4	30460443	Róger	4	6725489	Tela de Sistema	OK
4657245	12/07/2022	5	30460059	Róger	5	6746164	Tela de Sistema	OK
4306766	18/07/2022	4	30468740	Róger	4	6642553	Tela de Sistema	OK
4438519	25/07/2022	4	30445518	Róger	4	6656344	Tela de Sistema	OK
3957946	26/07/2022	10	30460232	Róger	10	6524860	Tela de Sistema	OK
3970534	03/08/2022	7	30416167	Róger	7	6529653	Tela de Sistema	OK
2691573	12/08/2022	1	30476321	Róger	1	6170799	Tela de Sistema	OK
4318777	12/08/2022	5	30462206	Róger	5	6643104	Tela de Sistema	OK
3242434	15/08/2022	1	30453067	Róger	1	6316528	Tela de Sistema	OK
4632115	14/09/2022	3	30494945	Róger	3	6733984	Tela de Sistema	OK
4633899	14/09/2022	6	30481742	Róger	6	6734793	Tela de Sistema	OK
4738935	24/09/2022	10	30494191	Róger	10	6781789	Tela de Sistema	OK
3969404	26/09/2022	6	30499797	Róger	6	6528968	Tela de Sistema	OK
3153175	27/09/2022	1	30497983	Róger	1	6787433	Tela de Sistema	OK
4680809	27/09/2022	3	30502472	Róger	3	6756882	Tela de Sistema	OK
4081818	30/09/2022	7	30481687	Róger	7	6577830	Tela de Sistema	OK
4799695	04/10/2022	8	30503956	Róger	8	6811921	Tela de Sistema	OK
4535531	14/10/2022	6	30509561	Róger	6	6688476	Tela de Sistema	OK
3982830	17/10/2022	1	30509804	Róger	1	6538815	Tela de Sistema	OK
4710099	21/10/2022	7	30510642	Róger	7	6770329	Tela de Sistema	OK
4625448	31/10/2022	3	30509047	Róger	3	6731601	Tela de Sistema	OK
4650538	30/11/2022	2	30519971	Róger	2	6742395	Tela de Sistema	OK
4683701	30/11/2022	5	30533598	Róger	5	6757934	Tela de Sistema	OK
4732289	30/11/2022	1	30524007	Róger	1	6779160	Tela de Sistema	OK
4792201	02/12/2022	1	30505993	Róger	1	6807003	Tela de Sistema	OK
4256711	05/12/2022	8	30523558	Róger	8	6636229	Tela de Sistema	OK
4714246	15/12/2022	4	30538500	Róger	4	6771432	Tela de Sistema	OK
4712916	19/12/2022	8	30536740	Róger	8	6770905	Tela de Sistema	OK
2914539	21/12/2022	10	30540724	Róger	10	6233098	Tela de Sistema	OK
4685411	23/12/2022	10	30544594	Róger	10	6758919	Tela de Sistema	OK
4920758	29/12/2022	10	30551459	Róger	10	6869664	Tela de Sistema	OK

Amostra 1 – 48 Notas de Serviço – Álvaro

Nota 4057295
CM (Medida Construtiva) : 000006536561

Nº da nota	Núm. do CM
000004057295	000006566931

Proj.UnC	Tp.projeto	Tp.	Ordem	Nº MeC	T
1592325	D	AO...		6566931	3
1661512	A	AO...		AUX-6566931	3

CM Number	CJ Design No.	CJ ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6566931	1661512	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6566931	1661512	2-102	ESCORA DE POSTE (COM)	MOC	C 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6566931	1661512	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6566931	1661512	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6566931	1661512	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6566931	1661512	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6566931	1661512	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6566931	1661512	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30389299**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Rolador	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santo Ângelo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 10/02/2022 - 11h40 - qui	Término do Serviço: 10/02/2022 - 17h40 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4410323		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar: Substituir postes de MT e BT, instalar FC 1118103.
Condições para a Execução do Serviço: Abrir FU 622330.
Energização de Novos Equipamentos: Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	622330	622330	Chave Fusível	ROQ13	Não	Rolador	São Luiz Gonzaga

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	622330	622330	Chave Fusível	ROQ13	Não	Rolador	São Luiz Gonzaga

Nota	4057295	Z2	Santo Angelo 2022 - Insp Visual de Redes												
Status	MSEN TMEE														
Nota	Dados Adicionais	Item / Causa	Avaria, parada	Dados de localização	Síntese de datas	Medidas	Histórico	Documentos - DMS							
Nº	GrpCód...	Có...	Texto code de medida	Texto das medidas	T...	Status	Responsável	Status do ...	Data planj...	Hor...	Fim planej...	Hor...	Concluído por	Data concl...	Cr...
22	MDU	0570	Postar Obra			MEDE	OBRA1300		10.02.2022	11:0...	10.02.2022	11:0...	2006174	10.02.2022	2f
23	MDU	0270	Encerrar Obra			MEDE	OBRA1100		10.02.2022	11:4...	10.02.2022	11:4...	2006174	10.02.2022	2f
24	MDU	0300	Encerrar Tecnicamente			MEDE	OBRA1300		10.02.2022	14:0...	10.02.2022	14:0...	2006174	10.02.2022	2f
25	MDU	0870	Aguardar Criação de Pedido	4902328479 MONPAR		MEDE	OBRA1300		10.02.2022	14:0...	10.02.2022	14:0...	2006174	10.02.2022	2f
26	MDU	0020	Aguardar Atendimento de ...			MEDE	EMI10403		10.02.2022	14:0...	10.02.2022	14:0...	CT21020	10.02.2022	2f
27	MDU	0470	Informar Pagamento de Em...			MEDE	OBRA1300		10.02.2022	14:4...	10.02.2022	14:4...	2006154	10.02.2022	CT
28	MDU	0130	Aprovar Recursos Aplicados			MEDE	OBRA1300		10.02.2022	15:4...	10.02.2022	15:4...	2006154	10.02.2022	2f
29	MDU	0131	Aguardar Nota Fiscal			MEDE	OBRA1300		10.02.2022	17:2...	10.02.2022	17:2...	2006154	11.02.2022	2f
30	MDU	0300	Encerrar Tecnicamente			MEDE	OBRA1300		11.02.2022	07:3...	11.02.2022	07:3...	2006154	14.02.2022	2f
31	MDU	0290	Encerrar Nota de Serviço			MEDE	OBRA1300		14.02.2022	16:3...	14.02.2022	16:3...	2003390	29.09.2022	2f
32	MDU	0640	Solicitar Desligamento	TES30389299		MEDE	EMI10403		10.02.2022	00:0...	10.02.2022	00:0...	4001276	16.03.2022	4f

Nota 3986314

Núm. do CM	Nº da nota
000006536561	000003986314

Proj.UnC	Tp.proje...	Tp.	Ordem	Nº MeC	T
1592235	D	AO...		6536561	3
1676556	A	AO...		AUX-6536561	3

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6536561	1676556	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6536561	1676556	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6536561	1676556	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6536561	1676556	147	POSTE EUC PRES	10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30368649
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: PEDRO LIMA
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Sapucaia do Sul	Divisão: Canoas	Estação Avançada: Sapucaia do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 21/02/2022 - 13h30 - seg	Término do Serviço: 21/02/2022 - 17h30 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 3986314		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES NA REDE BT, RETIRAR POSTE OBSOLETO 9 METROS DE MADEIRA , FIXAR MULFA BT NO POSTE

Condições para a Execução do Serviço:
DESLIGAR TR SSU-239 (577621)

Endereço do Serviço:
RUA LAURENTINO JULIANO, 473.

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	SSU-239	577621	Transformador	SUA14	Sim	Sapucaia do Sul	Sapucaia do Sul

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SSU-239	577621	Transformador	SUA14	Sim	Sapucaia do Sul	Sapucaia do Sul

Nota 3879692

Núm. do CM	Nº da nota
000006494449	000003879692

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1584219	<input type="checkbox"/> D AO...		6494449
1678821	A AO...		AUX-6494449

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6494449	1678821	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6494449	1678821	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6494449	1678821	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6494449	1678821	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30391725
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: Rua Raimundo Magnabosco, Vacaria
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Vacaria	Divisão: Serra	Estação Avançada: Vacaria
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 26/02/2022 - 07h50 - sáb	Término do Serviço: 26/02/2022 - 11h50 - sáb
Nota de Serviço SAPI/PEP: 3879692		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar: Implantar postes, passar a rede de BT para postes novos, retirar postes velhos.
Condições para a Execução do Serviço: Abrir as FU do TR 689710.
Endereço do Serviço: Rua Raimundo Magnabosco, Vacaria
Energização de Novos Equipamentos: Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	689710	689710	Transformador	VAC24	Sim	Vacaria	Vacaria

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	689710	689710	Transformador	VAC24	Sim	Vacaria	Vacaria

Nota 4042880

Núm. do CM	Nº da nota
000006558968	000004042880

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1652080	<input type="checkbox"/> D AO...		6558968
1700150	A AO...		AUX-6558968

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6558968	1700150	194	MAT POSTE CONCR CIRC 11 M 200 DAN	MOC	U	255	255.01.01.01.11.14.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6558968	1700150	194	MAT POSTE CONCR CIRC 11 M 200 DAN	MOC	U	255	255.01.01.01.11.14.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6558968	1700150	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30405608
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo+Chave	Correção de Obra: Não	
Nível Elétrico: MT - (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Nova Petrópolis	Divisão: Serra	Estação Avançada: Gramado
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 24/03/2022 - 11h00 - qui	Término do Serviço: 24/03/2022 - 17h00 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4042880		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Área de trabalho 01 das 11:00 às 14:00 - Implantar postes, passar rede de MT/BT para postes novos e retirar postes velhos.
Área de trabalho 02 das 14:00 às 17:00 - Passar rede de BT para postes novos e retirar postes velhos.

Condições para a Execução do Serviço:
Área de trabalho 01 das 11:00 às 14:00 - Abrir RL 1052515 e aterrar rede de MT/BT.
Área de trabalho 02 das 14:00 às 17:00 - Desligar TR 665566 e aterrar rede de BT.

Endereço do Serviço:
Linha Olinda

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	665566	665566	Transformador	NPA12	Não	Nova Petrópolis	Nova Petrópolis

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1052515	1052515	Religador	NPA12	Sim	Nova Petrópolis	Nova Petrópolis
Operativo	665566	665566	Transformador	NPA12	Não	Nova Petrópolis	Nova Petrópolis

Nota 3900731

Núm. do CM	Nº da nota
000006500623	000003900731

Proj.UnC	Tp.	Ordem	Nº MeC
1561818	D AO...		6500623
1705448	A AO...		AUX-6500623

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6500623	1705448	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6500623	1705448	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6500623	1705448	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6500623	1705448	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6500623	1705448	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6500623	1705448	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6500623	1705448	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30401167
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: BT
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Constantina	Divisão: Norte	Estação Avançada: Palmeira das Missões
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 26/03/2022 - 09h40 - sáb	Término do Serviço: 26/03/2022 - 11h40 - sáb
Nota de Serviço SAP/PEP: 3900731		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
REGULAR VÃO DE BT

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR TR 725108

Endereço do Serviço:
RUA ERICH BRANDTNER CONSTANTINA

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	725108	725108	Transformador	SDI23	Sim	Constantina	Constantina

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	725108	725108	Transformador	SDI23	Sim	Constantina	Constantina



TLE (Trabalho em Linha Energizada)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30389550
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Rede MT	Correção de Obra: Não	Nota de Serviço SAP/PEP: 3900731
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Constantina	Divisão: Norte	Estação Avançada: Palmeira das Missões
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 15/02/2022 - 07h33 - ter	Término do Serviço: 19/02/2022 - 17h30 - sáb

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
INSTALAR POSTE
PASSAR REDE MT

Condições para a Execução do Serviço:
EXCLUIR AL

Endereço do Serviço:
RUA ERICH BRANDTNER

Energização de Novos Equipamentos: Não
Alterações de Rede: Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	725108	725108	Transformador	SDI23	Sim	Constantina	Constantina
Campo	984621	984621	Transformador	SDI23	Não	Constantina	Constantina

Nota 2906726

Núm. do CM	Nº da nota
000006231722	000002906726

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1396196	D AO...		6231722
1713130	A AO...		AUX-6231722

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6231722	1713130	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30382673
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo+Chave	Correção de Obra: Não	Título: ALE - 2906727/2906707/2906726
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Alegrete	Divisão: Pampas	Estação Avançada: Alegrete
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 13/04/2022 - 13h00 - qua	Término do Serviço: 13/04/2022 - 18h00 - qua
Nota de Serviço SAP/PEP: 2906727		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes MT/BT, passar estruturas, substituir FU ALE-1634 por FC nova 1057864 e substituir FU ALE-1372 por FC nova 1061155.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FC ALE-1936, FC ALE-23, TR 898980, manter N/A FC ALE-25, manter N/A FC ALE-1941, constatar ausência de tensão e aterrar conforme o croqui.

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	ALE-1941	904027	Chave sem proteção	KUT13	Não	Alegrete	Alegrete
Operativo	ALE-23	327414	Chave sem proteção	KUT13	Sim	Alegrete	Alegrete
Operativo	ALE-25	327393	Chave sem proteção	KUT14	Não	Alegrete	Alegrete
Operativo	898980	898980	Transformador	KUT14	Sim	Alegrete	Alegrete
Operativo	ALE-1106	618626	Chave Fusível	KUT13	Não	Alegrete	Alegrete
Operativo	ALE-2249	426082	Transformador	KUT13	Não	Alegrete	Alegrete
Operativo	ALE-1936	905350	Chave sem proteção	KUT13	Sim	Alegrete	Alegrete

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	ALE-1936	905350	Chave sem proteção	KUT13	Sim	Alegrete	Alegrete

Nota 4176794

Núm. do CM	Nº da nota
000006626877	000004176794

Proj.UnC	T _f Tp.	Ordem	Nº MeC
1661455	<input type="checkbox"/> D AO...		6626877
1711478	A AO...		AUX-6626877

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6626877	1711478	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6626877	1711478	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6626877	1711478	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6626877	1711478	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6626877	1711478	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30414621
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: SOL
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Putinga	Divisão: Planalto	Estação Avançada: Nova Prata
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 07/04/2022 - 12h08 - qui	Término do Serviço: 07/04/2022 - 18h08 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4176794		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES; INSTALAR FC 1121665; INSTALAR FC 1121666; REMOVER TR 764291 E INSTALAR TR 764291.
Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU 989250 E ATERRAR CONFORME O CROQUI. ;
Endereço do Serviço:
LIN LAJ BONITO
Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	989250	989250	Chave Fusível	GPR31	Não	Putinga	Ilópolis

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	989250	989250	Chave Fusível	GPR31	Não	Putinga	Ilópolis

Nota 4521867

Núm. do CM	Nº da nota
000006682339	000004521867

Proj.UnC	Tp....	Tp.	Ordem	Nº MeC
1667566	D	AO...		6682339
1707259	I	AO...		AUX-6682339
1722243	A	AO...		AUX-6682339

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6682339	1722243	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6682339	1722243	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6682339	1722243	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6682339	1722243	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30423768**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: SOB 4521866,4521867,4521868,4521872
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Passa Sete	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Sobradinho
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 05/05/2022 - 12h00 - qui	Término do Serviço: 05/05/2022 - 17h00 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4141391		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCA DE POSTE, PODAS, INSTALAÇÃO DE FC-1122751 PROJETADA NOVA.
OBS: TES - Cruzamentos com redes de Cooperativas ou Agentes Externos.

Condições para a Execução do Serviço:
ABRE FU-790272.
COOPERATIVA CELETRO ABRE TR-2432 TEXTA E ATERRA SUA REDE DE BT, CONFORME IDENTIFICADO NO CROQUI.

Endereço do Serviço:
LAJEADO SAPOPEMA.

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SEG-166	510409	Transformador	SDA14	Não	Segredo	Sobradinho

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	790272	790272	Chave Fusível	SDA14	Não	Passa Sete	Sobradinho

Nota 2914982

Núm. do CM	Nº da nota
000006233389	000002914982

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1331374	D AO...		6233389
1732822	A AO...		AUX-6233389

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6233389	1732822	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6233389	1732822	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6233389	1732822	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6233389	1732822	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000

	TES (Trabalho para Execução de Serviço) RGE - Rio Grande Energia	Número: 30410533 Estado: Concluído					
Dados Gerais							
Tipo de Serviço: Equipamentos Especiais	Correção de Obra: Não	Classificação do Serviço: Programado					
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Estação Avançada: Cacapava do Sul					
Município: São Gabriel	Divisão: Central	Término do Serviço: 31/05/2022 - 16h45 - ter					
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 31/05/2022 - 12h45 - ter						
Nota de Serviço SAP/PEP: 2914982							
Dados Serviço							
Descrição do Serviço a Executar: Troca de postes / Substituir FU SGA-4415 por FC 1047343 / Instalar para-raios / Recondutoramento							
Condições para a Execução do Serviço: Desligar RL 847910							
Energização de Novos Equipamentos: Não							
Dispositivos de Referência							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SMG-8009	483300	Transformador	SGB31	Não	São Gabriel	São Gabriel
Dispositivos que Isolam o Trecho							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	847910	847910	Religador	SGB31	Sim	São Gabriel	São Gabriel

Nota 4426708

Núm. do CM	Nº da nota
000006654843	000004426708

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1642979	<input type="checkbox"/> D AO...		6654843
1745871	<input type="checkbox"/> A AO...		AUX-6654843

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6654843	1745871	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6654843	1745871	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	0,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6654843	1745871	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6654843	1745871	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6654843	1745871	96-862	POSTE EUC PRES	8 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.08.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6654843	1745871	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	0,0000	SUBST_R	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30444163**
Estado: Concluído

Dados Gerais		
Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: 4426707 / 4426706 / 4426709 / 3585824
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santana do Livramento	Divisão: Pampas	Estação Avançada: Santana do Livramento
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 07/06/2022 - 12h00 - ter	Término do Serviço: 07/06/2022 - 17h00 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4426708		

Dados Serviço
Descrição do Serviço a Executar: Substituição de postes de BT
Condições para a Execução do Serviço: Abrir TR LIV-35
Endereço do Serviço: Rua Henrique Ignácio
Energização de Novos Equipamentos: Não

Dispositivos de Referência							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	LIV-35	444516	Transformador	LIA14	Não	Santana do Livramento	Santana do Livramento

Dispositivos que Isolam o Trecho							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	LIV-35	444516	Transformador	LIA14	Não	Santana do Livramento	Santana do Livramento

Nota 4478244

Núm. do CM	Nº da nota
000006662155	000004478244

Proj.UnC	T, Tp.	Ordem	Nº MeC
1648604	D AO...		6662155
1754129	A AO...		AUX-6662155

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6662155	1754129	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6662155	1754129	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6662155	1754129	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	0,0000	
AUX-6662155	1754129	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	0,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30443249
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	
Nível Elétrico: BT - (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santana do Livramento	Divisão: Pampas	Estação Avançada: Santana do Livramento
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 03/06/2022 - 12h08 - sex	Término do Serviço: 03/06/2022 - 17h08 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4478244		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar: Substituição de postes de BT.
Condições para a Execução do Serviço: Abrir o TR 1110266.
Endereço do Serviço: RUA EDGAR FARIAS ALVIN.
Energização de Novos Equipamentos: Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	1110266	1110266	Transformador	LIA16	Não	Santana do Livramento	Santana do Livramento
Campo	LIV-32	442734	Transformador	LIA16	Não	Santana do Livramento	Santana do Livramento

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	1110266	1110266	Transformador	LIA16	Não	Santana do Livramento	Santana do Livramento

Nota 4576206

Núm. do CM	Nº da nota
000006706813	000004576206

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1689403	D AO...		6706813
1746106	A AO...		AUX-6706813

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6706813	1746106	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6706813	1746106	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6706813	1746106	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6706813	1746106	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6706813	1746106	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6706813	1746106	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30440292**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: *4576243.4576251.4575953.4576206-MMS
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Rio Pardo	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Santa Cruz do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 15/06/2022 - 12h30 - qua	Término do Serviço: 15/06/2022 - 17h30 - qua
Nota de Serviço SAP/PEP: 4576243		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Trocar postes, podas

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU RPA 2110

Endereço do Serviço:
L.Capão da Cruz

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	RPA-2110	792452	Chave Fusível	RPA14	Não	Rio Pardo	Rio Pardo

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	RPA-2110	792452	Chave Fusível	RPA14	Não	Rio Pardo	Rio Pardo

Nota 4560892

Núm. do CM	Nº da nota
000006700095	000004560892

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1676019	<input type="checkbox"/> D AO...		6700095
1761895	A AO...		AUX-6700095

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6700095	1761895	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6700095	1761895	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6700095	1761895	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	0,0000
AUX-6700095	1761895	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30438581**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4589733- 4589722- 4589656- 4535230- 4589718
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Farroupilha	Divisão: Vale do Taquari	Estação Avançada: Bento Gonçalves
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 28/05/2022 - 08h08 - sáb	Término do Serviço: 28/05/2022 - 14h08 - sáb
Nota de Serviço SAP/PEP: 4589655		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes, retirar postes, retirar vãos de BT, construir rede projetada de BT, instalar TR projetado 1127728, de 30 KvA.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FC 1001501, abrir FC 998243, manter RL 116187, NA.

Endereço do Serviço:
VI Mundo Novo, 1855, Farroupilha.

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	635841	635841	Transformador	CAB11	Não	Farroupilha	Farroupilha

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	116187	116187	Religador	CAB22	Não	Farroupilha	Farroupilha
Campo	1001501	1001501	Chave sem proteção	CAB11	Não	Farroupilha	Farroupilha
Campo	998243	998243	Chave sem proteção	CAB11	Não	Farroupilha	Farroupilha

Nota 4483322

Núm. do CM	Nº da nota
000006664734	000004483322

Proj.UnC	Tp.pr...	Tp.	Ordem	Nº MeC
1650513	D	AO...		6664734
1748186	A	AO...		AUX-6664734
1749190	A	AO...		AUX-6664734

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6664734	1749190	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6664734	1749190	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6664734	1749190	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30398865
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: São Luiz Gonzaga	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santo Ângelo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 15/06/2022 - 12h10 - qua	Término do Serviço: 15/06/2022 - 17h10 - qua
Nota de Serviço SAP/PEP: 4413062		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes de MT e BT, apurar poste de MT.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FC's 110282 e 602242, abrir RL 1012711.

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	110282	110282	Chave sem proteção	SLG22	Sim	São Luiz Gonzaga	São Luiz Gonzaga
Campo	602242	602242	Chave sem proteção	SLG22	Sim	São Luiz Gonzaga	São Luiz Gonzaga
Campo	1012711	1012711	Religador	SLG22	Sim	São Luiz Gonzaga	São Luiz Gonzaga

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	1012711	1012711	Religador	SLG22	Sim	São Luiz Gonzaga	São Luiz Gonzaga
Campo	110282	110282	Chave sem proteção	SLG22	Sim	São Luiz Gonzaga	São Luiz Gonzaga
Campo	602242	602242	Chave sem proteção	SLG22	Sim	São Luiz Gonzaga	São Luiz Gonzaga

Nota 4548867

Núm. do CM	Nº da nota
000006694506	000004548867

Proj.UnC	T _r Tp.	Ordem	Nº MeC
1671832	<input type="checkbox"/> D AO...		6694506
1749208	A AO...		AUX-6694506

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp. MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6694506	1749208	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6694506	1749208	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6694506	1749208	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6694506	1749208	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30443634**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4548866;4548867;4548870;4410683;17 Postes
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Ubiretama	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santo Ângelo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 22/06/2022 - 11h45 - qua	Término do Serviço: 22/06/2022 - 16h45 - qua
Nota de Serviço SAP/PEP: 4548866		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Trocar postes de MT/BT, substituir estruturas de MT/BT, instalar FC 1123764.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU 622003.

Endereço do Serviço:
LIN SILVA JARDIM

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	622003	622003	Chave Fusível	CLA11	Sim	Ubiretama	Cerro Largo

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	622003	622003	Chave Fusível	CLA11	Sim	Ubiretama	Cerro Largo

Nota 4037875

Núm. do CM	Nº da nota
000006556497	000004037875

Proj.UnC	T _i	Tp.	Ordem	Nº MeC
1608917	<input type="checkbox"/>	D	AO...	6556497
1744958		I	AO...	AUX-6556497
1754168		A	AO...	AUX-6556497

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6556497	1754168	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	147	POSTE EUC PRES	10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	156	MAT POSTE EUC PRES	12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6556497	1754168	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30417597
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: CRISTIANO CANDIDO
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Novo Hamburgo (INATIVO)	Divisão: Vale dos Sinos	Estação Avançada: Novo Hamburgo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 10/06/2022 - 12h40 - sex	Término do Serviço: 10/06/2022 - 17h40 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4037875		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
AREA DE TRABALHO 01: LM DAS 12:40 AS 17:40 SUBSTITUIR POSTES COM SUAS RESPECTIVAS ESTRUTURAS, RECONDUTORAR REE BT, EFETUAR PODAS
AREA DE TRABALHO 02: LM DAS 12:40 AS 17:40 RECONDUTORAR REDE BT, FECHAR PASSAGEM REDE BT

Condições para a Execução do Serviço:
AREA DE TRABALHO 01: LM DAS 12:40 AS 17:40 ABRIR CHAVE FU NHA-208.
AREA DE TRABALHO 02: LM DAS 12:40 AS 17:40 ABRIR CHAVE FU NHA-208.

Endereço do Serviço:
RUA BENTO GONÇALVES 300

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	NHA-208	843926	Chave Fusível	NHA14	Sim	Novo Hamburgo (INATIVO)	Novo Hamburgo

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	NHA-208	843926	Chave Fusível	NHA14	Sim	Novo Hamburgo (INATIVO)	Novo Hamburgo

Nota 4566235

Núm. do CM	Nº da nota
000006702449	000004566235

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1677595	D AO...		6702449
1751493	A AO...		AUX-6702449

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6702449	1751493	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6702449	1751493	2-321	MAT POSTE CONCR DUPLO T 12 M 300 DAN FP	MOC	U	255 255.01.02.01.12.16.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6702449	1751493	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30449387
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Equipamentos Especiais	Correção de Obra: Não	Título: SOL;4566283;4566371;4566235;4566344;4566234;
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Arvorezinha	Divisão: Planalto	Estação Avançada: Nova Prata
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 27/06/2022 - 12h40 - seg	Término do Serviço: 27/06/2022 - 18h40 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 4511405		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES E SUBSTITUIR TR 714360 5kVA POR OUTRO TR 15kVA.

Condições para a Execução do Serviço:
DESLIGAR RL 1037943, ABRIR SECCIONADORAS DO LADO CARGA E ATERRAR CONFORME O CROQUI.

Endereço do Serviço:
EST GUAPORÉ

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	1037943	1037943	Religador	SOL12	Não	Arvorezinha	Ilópolis

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	1037943	1037943	Religador	SOL12	Não	Arvorezinha	Ilópolis

Responsáveis

Nota 4412931

Núm. do CM	Nº da nota
000006651390	000004412931

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1648954	D AO...		6651390
1765924	A AO...		AUX-6651390

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6651390	1765924	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6651390	1765924	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6651390	1765924	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6651390	1765924	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30459285
Estado: Concluído

Dados Gerais	Correção de Obra: Não	Título: 4412931;3 Postes
Tipo de Serviço: Chave	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Nível Elétrico: MT - (11,3kV à 23,1kV)	Divisão: Misturas	Estação Avançada: Santo Ângelo
Município: Santo Ângelo	Início do Serviço: 06/07/2022 - 09h45 - qua	Término do Serviço: 06/07/2022 - 12h30 - qua
Tipo de Período: Diário		
Nota de Serviço SAP/PEP: 4412931		

Dados Serviço
Descrição do Serviço a Executar: Troca de postes de MT.
Condições para a Execução do Serviço: Abrir FU 971130.
Endereço do Serviço: RUA PROFESSOR JOÃO DE CASTILHOS, 833
Energização de Novos Equipamentos: Não

Dispositivos de Referência							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	971130	971130	Chave Fusível	SGA11	Sim	Santo Ângelo	Santo Ângelo

Dispositivos que Isolam o Trecho							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	971130	971130	Chave Fusível	SGA11	Sim	Santo Ângelo	Santo Ângelo

Reversível

Nota 4097283

Núm. do CM	Nº da nota
000006584284	000004097283

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1615673	D AO...		6584284
1788759	A AO...		AUX-6584284

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6584284	1788759	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6584284	1788759	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6584284	1788759	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	0,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30477152
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: 4097283
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santo Augusto	Divisão: Norte	Estação Avançada: Palmeira das Missões
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 03/08/2022 - 11h40 - qua	Término do Serviço: 03/08/2022 - 16h40 - qua
Nota de Serviço SAP/PEP: 4097283		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTE BT

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR TR 767216
ABRIR TR 676125
ABRIR TR 675988

Endereço do Serviço:
RUA SAO JACOB

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	767216	767216	Transformador	SAU11	Não	Santo Augusto	Santo Augusto

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	675988	675988	Transformador	SAU11	Não	Santo Augusto	Santo Augusto
Operativo	173-2	676125	Transformador	SAU11	Não	Santo Augusto	Santo Augusto
Operativo	767216	767216	Transformador	SAU11	Não	Santo Augusto	Santo Augusto

Nota 3434297

Núm. do CM	Nº da nota
000006384235	000003434297

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1510374	D AO...		6384235
1565853	I AO...		AUX-6384235
1779529	A AO...		AUX-6384235

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6384235	1779529	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6384235	1779529	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6384235	1779529	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6384235	1779529	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6384235	1779529	89-391	MAT POSTE EUC PRES 7 M PESADO -FP	MOC	C	255		1,0000	RETIRAR	A	0,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30475557**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Linha Desenergizada + Linha Viva	Correção de Obra: Não	Título: THIAGO ELIEZER
Nível Elétrico: MT - (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Canoas	Divisão: Canoas	Estação Avançada: Canoas
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 04/08/2022 - 14h00 - qui	Término do Serviço: 04/08/2022 - 18h00 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 3434297		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
 ÁREA DE TRABALHO 01 - LINHA MORTA - 14:00 AS 17:00 - SUBSTITUIR UM POSTE NA REDE BT, PASSAR REDE BT PARA POSTES NOVOS COM ESTRUTURA MT IMPLANTADOS COM TLE MT, RETIRAR POSTES VELHOS DE MADEIRA SERRADOS NA ALTURA DA BT.
 ÁREA DE TRABALHO 02 - LINHA MORTA - 14:00 AS 16:30 - FAZER PODAS NA REDE MT/BT
 ÁREA DE TRABALHO 03 - LINHA VIVA - 17:00 AS 18:00 - REFAZER CRUZAMENTO MT, FAZER PODAS NA REDE MT

Condições para a Execução do Serviço:
 ÁREA DE TRABALHO 01 - LINHA MORTA - 14:00 AS 17:00 - DESLIGAR TR 568575, DESLIGAR TR CAN-3623 (568870)
 ÁREA DE TRABALHO 02 - LINHA MORTA - 14:00 AS 16:30 - ABRIR FU CAN-2043 (841913)
 ÁREA DE TRABALHO 03 - LINHA VIVA - 17:00 AS 18:00 - EXCLUIR RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DO AL, MANTER DESLIGADOS TR 568575 E TR CAN-3623 (568870)

Endereço do Serviço:
RUA ITALIA, 140

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	568575	568575	Transformador	CNC25	Não	Canoas	Canoas

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	CAN-3623	568870	Transformador	CNC25	Não	Canoas	Canoas

Nota 4630479

Núm. do CM	Nº da nota
000006733021	000004630479

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1704749	D AO...		6733021
1802620	A AO...		AUX-6733021

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6733021	1802620	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6733021	1802620	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6733021	1802620	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6733021	1802620	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30440614**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4623377;4623378;4623379;
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Pinhal Grande	Divisão: Central	Estação Avançada: Cruz Alta
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 11/08/2022 - 12h22 - qui	Término do Serviço: 11/08/2022 - 17h22 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4543987		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes de MT.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU 625429.

Endereço do Serviço:
RNC Medianeira

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	625429	625429	Chave Fusível	UIV11	Não	Pinhal Grande	Pinhal Grande

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	625429	625429	Chave Fusível	UIV11	Não	Pinhal Grande	Pinhal Grande

Nota 4732193

Núm. do CM	Nº da nota
000006779090	000004732193

Proj.UnC	Tf Tp.	Ordem	Nº MeC
1752017	<input type="checkbox"/> D AO...		6779090
1782001	A AO...		AUX-6779090

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6779090	1782001	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6779090	1782001	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6779090	1782001	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6779090	1782001	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6779090	1782001	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6779090	1782001	95-715	POSTE EUC PRES 13 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.13.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30452279
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	
Nível Elétrico: MT - (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Rio dos Índios	Divisão: Norte	Estação Avançada: Nonoai
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 17/06/2022 - 13h00 - sex	Término do Serviço: 17/06/2022 - 18h00 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 3997883		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Implantação de postes, montagem de estruturas de rede MT, passar rede MT/BT para os postes novos e retirar rede BT e postes.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU 1097616, testar ausência de tensão na rede MT/BT e sinalizar área de trabalho.

Endereço do Serviço:
Lª Santa Izabel

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	8254-6	645509	Transformador	ERS44	Não	Rio dos Índios	Nonoai

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	1097616	1097616	Chave Fusível	ERS44	Não	Rio dos Índios	Nonoai

Nota 4732193 Z2 Substituição de Postes - Madeira

Status MSEN TMEE

Nota Dados Adicionais Item / Causa Avaria, parada Dados de localização Síntese de datas Medidas Histórico Documentos - DMS

Nº	GrpCód...	Có...	Texto code de medida	Texto das medidas	T...	Status	Responsável	Status do ...	Data planj....	Hor...	Fim planej...	Hor...	Concluído por	Data concl...	Cr
1	MDU	0080	Analisar Solicitação			MEDE	PROJ1100		29.06.2022	16:4...	01.07.2022	00:0...	6337597	11.07.2022	3
2	MDU	0240	Elaborar Projeto	0,01		MEDE	PROJ1100		29.06.2022	16:4...	01.07.2022	00:0...	6337597	11.07.2022	3
3	MDU	0320	Executar Atividade	3997883		MEDE	PROJ1200		30.06.2022	18:2...	01.07.2022	00:0...	6337597	11.07.2022	3
4	MDU	0680	Continuar Desenvolvimento...	0		MEDE	PROJ1200		30.06.2022	18:2...	11.07.2022	00:0...	6337597	11.07.2022	3
5	MDU	0680	Continuar Desenvolvimento...Subst. Postes - Madeira ...			MEDE	CHTE1100		30.06.2022	00:0...	31.07.2022	00:0...	3000641	30.06.2022	3
6	MDU	0010	Acompanhar Obra	Rodrigo 52 linhas		MEDE	PROJ1200		11.07.2022	13:1...	11.07.2022	13:1...	6337597	11.07.2022	6
7	MDU	0310	Avaliar Projeto	AMOSTRAL		MEDE	ELPJ1200		11.07.2022	13:1...	11.07.2022	13:1...	4000957	14.07.2022	6
8	MDU	0520	Liberar Projeto			MEDE	PLAN1200		21.07.2022	11:3...	21.07.2022	11:3...			6
9	MDU	0140	Aprovar Ordens			MEDE	ELPJ1100		21.07.2022	11:5...	21.07.2022	11:5...			3
10	MDU	0260	Empreitar Obra			MEDE	GEST1100		09.08.2022	15:0...	09.08.2022	15:0...	4000488	09.08.2022	3
11	MDU	0030	Aguardar Programação			MEDE	EM110401		09.08.2022	15:0...	09.08.2022	15:0...	4000488	09.08.2022	4
12	MDU	0640	Solicitar Desligamento			MEDE	EM110401		01.09.2022	00:0...	01.09.2022	00:0...	CT08084	23.08.2022	4
13	MDU	0770	Aguardar Execução de Obra			MEDE	EM110401		24.08.2022	00:0...	25.08.2022	00:0...	CT08084	23.08.2022	7
14	MDU	0640	Solicitar Desligamento	TES30452279		MEDE	EM110401		17.06.2022	00:0...	17.06.2022	00:0...	CT08084	26.08.2022	7
15	MDU	0380	Executar Obra			MEDE	EM110401		23.08.2022	16:4...	23.08.2022	16:4...	CT08084	23.08.2022	7

Nota 4651513

Núm. do CM	Nº da nota
000006743047	000004651513

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1730856	D AO...		6743047
1808490	A AO...		AUX-6743047

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6743047	1808490	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30488869
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4651513
Nível Elétrico: MT - (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Doutor Maurício Cardoso	Divisão: Norte	Estação Avançada: Santa Rosa
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 26/08/2022 - 11h42 - sex	Término do Serviço: 26/08/2022 - 16h42 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4651513		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTE

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU 736762

Endereço do Serviço:
DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	2069-9	736763	Transformador	TPA13	Não	Doutor Maurício Cardoso	Horizontalina

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	599-1	736762	Chave Fusível	TPA13	Não	Crissiumal	Crissiumal

Resumo

Nota 4288113

Núm. do CM	Nº da nota
000006640937	000004288113

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1668383	D AO...		6640937
1797751	A AO...		AUX-6640937

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6640937	1797751	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	0,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6640937	1797751	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6640937	1797751	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30479027**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: CRISTIANO CANDIDO
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Novo Hamburgo	Divisão: Vale dos Sinos	Estação Avançada: São Leopoldo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 15/08/2022 - 13h40 - seg	Término do Serviço: 15/08/2022 - 17h40 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 4288113		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES, EFETUAR PODAS, REGULAR REDE DE BT

Condições para a Execução do Serviço:
DESLIGAR TR NHA-593 E DESLIGAR TR NHA-1119

Endereço do Serviço:
RUA ADOLFO LUTZ 935

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	NHA-1478	844806	Chave Fusível	NHB41	Sim	Novo Hamburgo	Novo Hamburgo

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	NHA-1119	589651	Transformador	NHB41	Não	Novo Hamburgo	Novo Hamburgo
Campo	NHA-593	589683	Transformador	NHB41	Não	Novo Hamburgo	Novo Hamburgo

Nota 4662046

Núm. do CM	Nº da nota
000006748361	000004662046

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1717049	<input type="checkbox"/> D AO...		6748361
1792325	A AO...		AUX-6748361

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6748361	1792325	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6748361	1792325	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6748361	1792325	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	0,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30481585**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4657360;4662043;4657361;4662044;4662045;462046;20 POSTES
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: São Sepé	Divisão: Central	Estação Avançada: Cacapava do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 30/08/2022 - 12h30 - ter	Término do Serviço: 30/08/2022 - 17h00 - ter
Nota de Serviço SAPI/PEP: 4657360		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCA DE POSTES DE MT.

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR CHAVE SSE-77

Endereço do Serviço:
JAZIDAS - SÃO SEPÉ

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SSE-77	787469	Chave Fusível	SSP13	Sim	São Sepé	São Sepé

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SSE-77	787469	Chave Fusível	SSP13	Sim	São Sepé	São Sepé

Nota 3376728

Núm. do CM	Nº da nota
000006363176	000003376728

Proj.UnC	T; Tp.	Ordem	Nº MeC
1502981	<input type="checkbox"/> D AO...		6363176
1804363	A AO...		AUX-6363176

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6363176	1804363	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6363176	1804363	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6363176	1804363	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6363176	1804363	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6363176	1804363	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6363176	1804363	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30472392**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 3376728
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santiago	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santiago
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 12/09/2022 - 09h16 - seg	Término do Serviço: 12/09/2022 - 14h16 - seg

Nota de Serviço SAP/PEP:
3376728

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes e realizar podas.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU SAN-11227, constatar ausência de tensão e aterrar conforme o croqui.

Endereço do Serviço:
LUIZ DURGANTE

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SAN-22332	464939	Transformador	SNA26	Não	Santiago	Santiago

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SAN-11227	726581	Chave Fusível	SNA26	Sim	Santiago	Santiago

Nota 4753042

Núm. do CM	Nº da nota
000006787992	000004753042

Proj.UnC	T _i Tp.	Ordem	Nº MeC
1759730	<input type="checkbox"/> D AO...		6787992
1809555	A AO...		AUX-6787992

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6787992	1809555	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6787992	1809555	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6787992	1809555	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6787992	1809555	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6787992	1809555	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30495442
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4703800, 4411545, 4703874
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Quaraí	Divisão: Pampas	Estação Avançada: Uruguiana
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 13/09/2022 - 11h05 - ter	Término do Serviço: 13/09/2022 - 16h05 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4703800		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA PARA POSTES DE CONCRETO APARTIR DA CHAVE QUA-420 ATÉ A CONCLUSÃO DAS NOTAS 4703800, 4411545, 4703874.

Condições para a Execução do Serviço:
SERÃO ABERTAS AS CHAVES, REALIZADA A DESCONEXÃO DE GLV, INSTALAÇÃO DE ENVÓLCURO, PLACA DE HOMENS NA REDE E SERÁ REALIZADO ATERRAMENTO VISIVEL DENTRO DA ZONA DE TRABALHO.

Endereço do Serviço:
EST PASSO DA COLONIA 6900

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	QUA-5096	413222	Transformador	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí
Campo	QUA-5307	413277	Transformador	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí
Campo	QUA-5319	413219	Transformador	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí
Campo	QUA-420	598023	Chave Fusível	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí
Campo	QUA-5305	413214	Transformador	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	QUA-420	598023	Chave Fusível	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí

Nota 4699152

Núm. do CM	Nº da nota
000006765313	000004699152

Proj.UnC	T _f Tp.	Ordem	Nº MeC
1734469	<input type="checkbox"/> D AO...		6765313
1821167	<input type="checkbox"/> A AO...		AUX-6765313

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6765313	1821167	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6765313	1821167	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6765313	1821167	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6765313	1821167	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6765313	1821167	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30495442
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4703800, 4411545, 4703874
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Quaraí	Divisão: Pampas	Estação Avançada: Uruguaiana
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 13/09/2022 - 11h05 - ter	Término do Serviço: 13/09/2022 - 16h05 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4703800		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA PARA POSTES DE CONCRETO APARTIR DA CHAVE QUA-420 ATÉ A CONCLUSÃO DAS NOTAS 4703800, 4411545, 4703874.

Condições para a Execução do Serviço:
SERÃO ABERTAS AS CHAVES, REALIZADA A DESCONEXÃO DE GLV, INSTALAÇÃO DE ENVÓLCURO, PLACA DE HOMENS NA REDE E SERÁ REALIZADO ATERRAMENTO VISÍVEL DENTRO DA ZONA DE TRABALHO.

Endereço do Serviço:
EST PASSO DA COLONIA 6900

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	QUA-5096	413222	Transformador	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí
Campo	QUA-5307	413277	Transformador	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí
Campo	QUA-5319	413219	Transformador	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí
Campo	QUA-420	598023	Chave Fusível	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí
Campo	QUA-5305	413214	Transformador	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	QUA-420	598023	Chave Fusível	QUA12	Não	Quaraí	Quaraí

Nota 4697085

Núm. do CM	Nº da nota
000006767736	000004697085

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1737585	D AO...		6767736
1809968	A AO...		AUX-6767736

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6767736	1809968	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6767736	1809968	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6767736	1809968	96-862	POSTE EUC PRES	8 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.08.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6767736	1809968	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6767736	1809968	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6767736	1809968	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6767736	1809968	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30501169**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: NPR - 4697085 - RESERVA
Nível Elétrico: BT - (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Documento Reserva	Classificação do Serviço: Programado
Município: Nova Prata	Divisão: Planalto	Estação Avançada: Nova Prata
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 23/09/2022 - 12h20 - sex	Término do Serviço: 23/09/2022 - 18h20 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4697085		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Trocar postes

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir TR 666229.
Abrir TR 1023266.
Alertar.

Endereço do Serviço:
EST LAGOA VERMELHA

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	974739	974739	Chave Fusível	KNP33	Não	Nova Prata	Nova Prata

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	666229	666229	Transformador	KNP33	Não	Nova Prata	Nova Prata
Operativo	1023266	1023266	Transformador	KNP33	Não	Nova Prata	Nova Prata

Nota 4559568

Núm. do CM	Nº da nota
000006699515	000004559568

Proj.UnC	Tf Tp.	Ordem	Nº MeC
1684316	<input type="checkbox"/> D AO...		6699515
1813227	A AO...		AUX-6699515

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6699515	1813227	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6699515	1813227	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6699515	1813227	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6699515	1813227	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6699515	1813227	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30489409**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4559566/4559567/4559568/4559569/4559849/4559850/4013563/4559852
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Itaqui	Divisão: Missões	Estação Avançada: São Borja
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 08/09/2022 - 12h16 - qui	Término do Serviço: 08/09/2022 - 18h16 - qui
Nota de Serviço		
SAP/PEP: 4559566		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir poste de MT. Remover estai. Implantar poste de MT. Substituir poste de BT

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FC 1137310. Constatar ausência de tensão e aterrar conforme croqui.

Endereço do Serviço:
EST BR 472 ITAQUI, 2051 - RURAL

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	ITQ-941	414191	Transformador	KSZ22	Não	Itaqui	São Borja
Operativo	598471	598471	Chave Fusível	KSZ22	Sim	Maçambará	São Borja

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1137310	1137310	Chave sem proteção	KSZ22	Sim	São Borja	São Borja

Nota 4631981

Núm. do CM	Nº da nota
000006733927	000004631981

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1723097	<input type="checkbox"/> D AO...		6733927
1815025	A AO...		AUX-6733927

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6733927	1815025	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6733927	1815025	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6733927	1815025	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6733927	1815025	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30497964
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4410743/4631920/4631981/4631982/4631983/4631984/4631985
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santiago	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santiago
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 28/09/2022 - 11h00 - qua	Término do Serviço: 28/09/2022 - 17h00 - qua
Nota de Serviço SAP/PEP: 4410743		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes, realizar abates, deslocar poste, retirar postes, realizar podas e retirar vão de BT.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU 743396, constatar ausência de tensão e aterrar conforme o croqui.

Endereço do Serviço:
RNC LAVA PES, 600

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SAN-11418	743029	Chave Fusível	SNA24	Não	Santiago	Santiago
Campo	SAN-282	740891	Chave Fusível	SNA24	Não	Santiago	Santiago

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	743396	743396	Chave Fusível	SNA24	Sim	Santiago	Santiago

Nota 4522810

Núm. do CM	Nº da nota
000006683086	000004522810

Proj.UnC	T _f Tp.	Ordem	Nº MeC
1668749	D AO...		6683086
1805721	A AO...		AUX-6683086

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6683086	1805721	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6683086	1805721	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6683086	1805721	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6683086	1805721	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6683086	1805721	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6683086	1805721	92-251	MAT POSTE CIRC FIBRA INTEIR 11/400 DIS	MOC	U 255 255.01.01.05.11.18.00.001	1,0000	RETIRAR	A	0,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30486645
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: *4522810,4256708,4523231
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Herveiras	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Santa Cruz do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 29/09/2022 - 11h30 - qui	Término do Serviço: 29/09/2022 - 17h30 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4522810		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Trocar postes, podas, instalar FC 1123312

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU HER 1079

Endereço do Serviço:
L.pinhhal da barra

Energização de Novos Equipamentos:
Sim

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	HER-656	514563	Transformador	SBA13	Não	Herveiras	Sinimbu

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	HER-1079	791387	Chave Fusível	SBA13	Não	Herveiras	Sinimbu

Nota 4790335

Núm. do CM	Nº da nota
000006806088	000004790335

Proj.UnC	Tf Tp.	Ordem	Nº MeC
1788706	<input type="checkbox"/> D AO...		6806088
1819363	A AO...		AUX-6806088

CM Number	CJ Design No.	CJ ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6806088	1819363	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30504513
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: 4790335;
Nível Elétrico: BT - (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Fortaleza dos Valos	Divisão: Central	Estação Avançada: Cruz Alta
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 06/10/2022 - 12h35 - qui	Término do Serviço: 06/10/2022 - 16h35 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4790335		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir poste.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir TR 1080397.

Endereço do Serviço:
R. Da Emancipação

Engenharia de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1080397	1080397	Transformador	IBR12	Não	Fortaleza dos Valos	Ibiruba

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1080397	1080397	Transformador	IBR12	Não	Fortaleza dos Valos	Ibiruba

Nota 4713850

Núm. do CM	Nº da nota
000006771244	000004713850

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1782041	D AO...		6771244
1814862	A AO...		AUX-6771244

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6771244	1814862	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6771244	1814862	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6771244	1814862	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6771244	1814862	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6771244	1814862	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6771244	1814862	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6771244	1814862	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6771244	1814862	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30505892
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: Substituir postes+ podas
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Bento Gonçalves	Divisão: Vale do Taquari	Estação Avançada: Bento Gonçalves
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 07/10/2022 - 08h16 - sex	Término do Serviço: 07/10/2022 - 14h16 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4713850		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes, fazer podas.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU 607881, manter FC 1041002, NA.

Endereço do Serviço:
R Calisto O Sganzerla, 88, Bento Gonçalves.

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	628275	628275	Transformador	BGA13	Não	Bento Gonçalves	Bento Gonçalves

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	607881	607881	Chave Fusível	BGA13	Não	Bento Gonçalves	Bento Gonçalves
Campo	1041002	1041002	Chave sem proteção	BGA13	Não	Bento Gonçalves	Bento Gonçalves

Nota 4609020

Núm. do CM	Nº da nota
000006723440	000004609020

Proj.UnC	T; Tp.	Ordem	Nº MeC
1701539	<input type="checkbox"/> D AO...		6723440
1815965	A AO...		AUX-6723440

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6723440	1815965	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6723440	1815965	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6723440	1815965	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6723440	1815965	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30504550
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: PFU;4623795;
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Passo Fundo	Divisão: Planalto	Estação Avançada: Passo Fundo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 11/10/2022 - 12h30 - ter	Término do Serviço: 11/10/2022 - 18h30 - ter
Nota de Serviço SAPI/PEP: 4609020		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES.

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU 759906 E FC 305706 E ATERRAR CONFROME O CROQUI.

Endereço do Serviço:
RUA EDUARDO DE BRITO

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	759906	759906	Chave Fusível	PFC14	Sim	Passo Fundo	Passo Fundo

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	759906	759906	Chave Fusível	PFC14	Sim	Passo Fundo	Passo Fundo
Operativo	305706	305706	Chave sem proteção	PFC14	Sim	Passo Fundo	Passo Fundo

Nota 3629990

Núm. do CM	Nº da nota
000006429110	000003629990

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1748317	<input type="checkbox"/> D AO...		6429110
1818309	A AO...		AUX-6429110

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6429110	1818309	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6429110	1818309	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6429110	1818309	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6429110	1818309	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30504622
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: Substituir postes de BT
Nível Elétrico: BT - (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Cachoeira do Sul	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Cachoeira do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 13/10/2022 - 12h30 - qui	Término do Serviço: 13/10/2022 - 17h30 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 3629990		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes de BT.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir TR 508761

Endereço do Serviço:
Est Piquiri.

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	CSU-12	508761	Transformador	KIR12	Não	Cachoeira do Sul	Cachoeira do Sul

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	CSU-12	508761	Transformador	KIR12	Não	Cachoeira do Sul	Cachoeira do Sul

Nota 4579081

Núm. do CM	Nº da nota
000006707861	000004579081

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1774987	D AO...		6707861
1813738	A AO...		AUX-6707861

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6707861	1813738	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6707861	1813738	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6707861	1813738	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6707861	1813738	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6707861	1813738	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6707861	1813738	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6707861	1813738	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6707861	1813738	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6707861	1813738	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6707861	1813738	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6707861	1813738	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30509732**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: VAI KEVIN
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santa Cruz do Sul	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Santa Cruz do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 14/10/2022 - 12h33 - sex	Término do Serviço: 14/10/2022 - 17h33 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4579081		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCA DE POSTE

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU 792646 + FC 1052760 + FC 1037731

Endereço do Serviço:
LIN PAREDAO

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	792715	792715	Chave Fusível	SBA12	Sim	Sinimbu	Sinimbu

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	792646	792646	Chave Fusível	SBA12	Não	Santa Cruz do Sul	Santa Cruz do Sul
Campo	1037731	1037731	Chave sem proteção	SBA12	Sim	Sinimbu	Sinimbu
Campo	1052760	1052760	Chave sem proteção	SBA12	Sim	Sinimbu	Santa Cruz do Sul

Nota 4579081

Núm. do CM	Nº da nota
000006734879	000004634565

Proj.UnC	Tf Tp.	Ordem	Nº MeC
1707082	<input type="checkbox"/> D AO...		6734879
1821592	A AO...		AUX-6734879

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6734879	1821592	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6734879	1821592	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6734879	1821592	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6734879	1821592	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6734879	1821592	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	0,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30505269**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4578897; 4634356; 4634357; 4634533; 4634545
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Rondinha	Divisão: Norte	Estação Avançada: Palmeira das Missões
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 06/10/2022 - 12h00 - qui	Término do Serviço: 06/10/2022 - 17h00 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4578897		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTE DE MT/BT

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU 621355

Endereço do Serviço:
FAZ SARANDI

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1001-4	712579	Chave Fusível	SDI22	Não	Rondinha	Sarandi
Operativo	907152	907152	Transformador	SDI22	Não	Rondinha	Sarandi

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	621355	621355	Chave Fusível	SDI22	Não	Rondinha	Sarandi

Resumo

Nota 4562834

Núm. do CM	Nº da nota
000006800685	000004562834

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1772172	D AO...		6800685
1816100	A AO...		AUX-6800685

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6800685	1816100	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6800685	1816100	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6800685	1816100	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	RETIRAR	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30509499
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: SOB - Estudo proteção
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Restinga Seca	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Sobradinho
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 21/10/2022 - 12h51 - sex	Término do Serviço: 21/10/2022 - 17h49 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4562834		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCA DE POSTE, INSTALAÇÃO DE NOVO POSTO(FC-1146785 APÓS INTERVENÇÃO FC PROJETADA FICA ENERGIZADA).

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FC-1136536.

Endereço do Serviço:
EST. VARZEA

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	RSE-40	498940	Transformador	AGA22	Não	Restinga Seca	Agudo

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	1136536	1136536	Chave sem proteção	AGA22	Não	Restinga Seca	Agudo

Nota 4411659

Núm. do CM	Nº da nota
000006650433	000004411659

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1779461	<input type="checkbox"/> D AO...		6650433
1829397	A AO...		AUX-6650433

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6650433	1829397	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	145	POSTE EUC PRES 9 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	145	POSTE EUC PRES 9 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	145	POSTE EUC PRES 9 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650433	1829397	145	POSTE EUC PRES 9 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	0,0000	RETIRAR	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30513209**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 3586159;4411659;4777201
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santa Maria	Divisão: Central	Estação Avançada: Santa Maria
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 25/10/2022 - 11h00 - ter	Término do Serviço: 25/10/2022 - 17h00 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 3586159		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes de MT, Substituir postes de BT, Substituir postes de MT/BT, Substituir estruturas.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir RL 858950, verificar a ausência de tensão e aterrar conforme o croqui.

Endereço do Serviço:
R JOSE TAVARES Nº 1840, VL VIDEIRA SANTA MARIA - RS

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	SMA-9213	785658	Chave Fusível	SMB13	Não	Santa Maria	Santa Maria - Oeste
Operativo	SMA-2451	491739	Transformador	SMB13	Não	Santa Maria	Santa Maria - Oeste

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	858950	858950	Religador	SMB13	Sim	Santa Maria	Santa Maria - Oeste


Referências

Nota 4698071

Núm. do CM	Nº da nota
000006764721	000004698071

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1741535	<input type="checkbox"/> D AO...		6764721
1828157	A AO...		AUX-6764721

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO	C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6764721	1828157	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6764721	1828157	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6764721	1828157	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6764721	1828157	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6764721	1828157	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30497598
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: SOL;4698052;4698071;4698027;4698026;4697979;4697977;
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Barros Cassal	Divisão: Planalto	Estação Avançada: Passo Fundo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 08/11/2022 - 12h00 - ter	Término do Serviço: 08/11/2022 - 18h00 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4609087		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES.

Condições para a Execução do Serviço:
DESLIGAR FU do TR 679938 E ATERRAR CONFORME O CROQUI.

Endereço do Serviço:
R ZEFERINO BARBOSA

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	5-1	679938	Transformador	SOL16	Não	Barros Cassal	Soledade

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	5-1	679938	Transformador	SOL16	Não	Barros Cassal	Soledade

Nota 4412686

Núm. do CM	Nº da nota
000006651145	000004412686

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1700045	D AO...		6651145
1851314	A AO...		AUX-6651145

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6651145	1851314	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A		1,0000	
AUX-6651145	1851314	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	0,0000	SUBST_R	A		1,0000	
AUX-6651145	1851314	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	0,0000	SUBST_R	A		1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30526223**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: 4412686
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Alegrete	Divisão: Pampas	Estação Avançada: Alegrete
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 18/11/2022 - 12h56 - sex	Término do Serviço: 18/11/2022 - 17h56 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4412686		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir poste de BT, Substituir estruturas.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir TR ALE-3270, Constatar ausência de tensão e aterrar conforme o croqui.

Endereço do Serviço:
326548

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	ALE-3270	418386	Transformador	ALC13	Não	Alegrete	Alegrete

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	ALE-3270	418386	Transformador	ALC13	Não	Alegrete	Alegrete

Nota 4438511

Núm. do CM	Nº da nota
000006656336	000004438511

Proj.UnC	Tf Tp.	Ordem	Nº MeC
1644246	<input type="checkbox"/> D AO...		6656336
1854182	A AO...		AUX-6656336

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6656336	1854182	95-715	POSTE EUC PRES 13 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.13.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6656336	1854182	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6656336	1854182	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6656336	1854182	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6656336	1854182	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30465474
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4438515;4438514;4438512;4438513;4438511;21 Postes
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santo Ângelo	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santo Ângelo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 08/07/2022 - 11h00 - sex	Término do Serviço: 08/07/2022 - 17h00 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4438511		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Retirar rede/postes de BT, substituir postes/estruturas de MT, deslincar rede de BT, instalar FC 1117639, FC 11178005 e FC 1117965.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU 976-8.

Endereço do Serviço:
LIN SABIA, 5400

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	976-8	620907	Chave Fusível	KSA43	Não	Santo Ângelo	Santo Ângelo

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	976-8	620907	Chave Fusível	KSA43	Não	Santo Ângelo	Santo Ângelo

Nota 4668114

Núm. do CM	Nº da nota
000006751456	000004668114

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1791079	D AO...		6751456
1846330	A AO...		AUX-6751456

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6751456	1846330	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6751456	1846330	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	0,0000			
AUX-6751456	1846330	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6751456	1846330	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	0,0000			
AUX-6751456	1846330	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6751456	1846330	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	0,0000			
AUX-6751456	1846330	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6751456	1846330	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6751456	1846330	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6751456	1846330	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6751456	1846330	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6751456	1846330	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6751456	1846330	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6751456	1846330	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	0,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30533969**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4668114 - 4855500
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Rolante	Divisão: Vale dos Sinos	Estação Avançada: Taquara
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 23/11/2022 - 09h30 - qua	Término do Serviço: 23/11/2022 - 15h30 - qua
Nota de Serviço SAP/PEP: 4668114		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
IMPLANTAR POSTES NOVOS, MONTAR ESTRUTURAS NOVAS, APRUMAR POSTES, SUBSTITUIR PARA-RAIO EM POSTE EXISTENTE, PASSAR REDE DE BT/MT PARA POSTES NOVOS, RETIRAR TR (682100) VELHO, RETIRAR VÃO DE BT, RETIRAR POSTES VELHOS E REALIZAR PODAS.

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU RL 927530 E ATERRAR REDE CONFORME CROQUI.

Endereço do Serviço:
LIN CANTA GALO - ROLANTE.

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	927530	927530	Chave Fusível	ROL11	Não	Rolante	Rolante

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	927530	927530	Chave Fusível	ROL11	Não	Rolante	Rolante

Nota 4650848

Núm. do CM	Nº da nota
000006742612	000004650848

Proj.UnC	Tp	Tp.	Ordem	Nº MeC
1732608	<input type="checkbox"/>	D AO...		6742612

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
6742612	1732608	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	D				
6742612	1732608	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	D				
6742612	1732608	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	D				
6742612	1732608	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	D				
6742612	1732608	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	D				



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30519971
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4412749/4650844/4650845/4650846/4650847/4650848/4650849/4704845
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Itacurubi	Divisão: Missões	Estação Avançada: São Borja
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 11/11/2022 - 11h00 - sex	Término do Serviço: 11/11/2022 - 17h00 - sex
Nota de Serviço		
SAP/PEP: 4704845		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes, instalar postes, instalar para-raio, realizar abate e realizar podas.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU ITC-502, constatar ausência de tensão e aterrar conforme o croqui.

Endereço do Serviço:
EST TRES CAPOES, 5464

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	ITC-110	459128	Transformador	SNA25	Não	Itacurubi	Santiago
Campo	ITC-315	459088	Transformador	SNA25	Não	Itacurubi	Santiago
Campo	ITC-63	458931	Transformador	SNA25	Não	Itacurubi	Santiago

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	ITC-502	709664	Chave Fusível	SNA25	Sim	Itacurubi	Santiago

Nota 4755588

Núm. do CM	Nº da nota
000006789382	000004755588

Proj.UnC	T _f Tp.	Ordem	Nº MeC
1773479	<input type="checkbox"/> D AO...		6789382

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
6789382	1773479	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	D				
6789382	1773479	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	D				
6789382	1773479	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	D				
6789382	1773479	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	D				
6789382	1773479	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	D				



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30541918
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4755589;4755588;4755587;4755586;4755601; 22 POSTES
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santana da Boa Vista	Divisão: Central	Estação Avançada: Cacapava do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 09/12/2022 - 14h15 - sex	Término do Serviço: 09/12/2022 - 19h15 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4755589		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCAR POSTES DE MT

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR CH. SBV-3209

Endereço do Serviço:
CERRO DA LAGOA - SANTANA DA BOA VISTA

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SBV-3209	788493	Chave Fusível	CVA22	Não	Santana da Boa Vista	Santana da Boa Vista

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SBV-3209	788493	Chave Fusível	CVA22	Não	Santana da Boa Vista	Santana da Boa Vista

Resumo de Referência

Nota 4055319

Núm. do CM	Nº da nota
000006565762	000004055319

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1606772	<input type="checkbox"/> D AO...		6565762
1852575	A AO...		AUX-6565762

Lista de Materiais

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6565762	1852575	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6565762	1852575	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6565762	1852575	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6565762	1852575	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6565762	1852575	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6565762	1852575	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6565762	1852575	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6565762	1852575	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6565762	1852575	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6565762	1852575	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30539651**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 3986383;4055335;4055319;4054850
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Tiradentes do Sul	Divisão: Norte	Estação Avançada: Tres Passos
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 16/12/2022 - 12h30 - sex	Término do Serviço: 16/12/2022 - 17h30 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 3986383		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES
INSTALAR FC 1104171
INSTALAR FC 1104172
INSTALAR TR 1104237
INSTALAR FU 1108955
REMOVER POSTES
REMOVER VÃOS DE BT

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FC 1010092
VERIFICAR SE RL 899297 ESTÁ NA

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	301204	301204	Transformador	TPA14	Não	Tiradentes do Sul	Três Passos

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1010092	1010092	Chave sem proteção	TPA14	Não	Tiradentes do Sul	Três Passos

Amostra 2 – 48 Notas de Serviço - Róger
Nota 2905869

Núm. do CM	Nº da nota
000006231222	000002905869

Proj.UnC	Tj Tp.	Ordem	Nº MeC
1464691	D AO...		6231222
1667473	A AO...		AUX-6231222

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6231222	1667473	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6231222	1667473	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6231222	1667473	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6231222	1667473	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6231222	1667473	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30376607
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: STG 2905869
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santiago	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santiago
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 01/02/2022 - 12h08 - ter	Término do Serviço: 01/02/2022 - 17h08 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 2905869		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes de BT, passar estruturas e realizar podas.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir TR SAN-896, TR 1048591, constatar ausência de tensão e aterrar conforme croqui.

Endereço do Serviço:
AV GETULIO VARGAS, 2835

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SAN-896	467098	Transformador	SNA27	Não	Santiago	Santiago
Campo	1048591	1048591	Transformador	SNA27	Não	Santiago	Santiago

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SAN-896	467098	Transformador	SNA27	Não	Santiago	Santiago
Campo	1048591	1048591	Transformador	SNA27	Não	Santiago	Santiago

Nota 3113458

Núm. do CM	Nº da nota
000006274908	000003113458

Proj.UnC	Tj Tp.	Ordem	Nº MeC
1398359	D AO...		6274908
1704714	A AO...		AUX-6274908

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6274908	1704714	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6274908	1704714	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30375097**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: MARCIO GONDRAN
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Ivoti	Divisão: Vale dos Sinos	Estação Avançada: Sapiranga
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 05/02/2022 - 09h30 - sáb	Término do Serviço: 05/02/2022 - 14h30 - sáb
Nota de Serviço SAP/PEP: 3113458		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES.

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR A FC IVT-1129 ATÉ A FC 383467 E ATÉ O RL848657.

Endereço do Serviço:
AV. CAPIVARA.

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	IVT-1129	383821	Chave sem proteção	DIA22	Sim	Ivoti	Dois Irmãos

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	383467	383467	Chave sem proteção	DIA22	Sim	Ivoti	Dois Irmãos
Campo	IVT-1129	383821	Chave sem proteção	DIA22	Sim	Ivoti	Dois Irmãos
Campo	848657	848657	Religador	DIA22	Sim	Ivoti	Dois Irmãos

Demonstrativo

Nota 3113458

Núm. do CM	Nº da nota
000006514689	000003933201

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1549692	D AO...		6514689
1676881	A AO...		AUX-6514689

Lista Estrutura Design

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6514689	1676881	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30372851
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: TROCA DE POSTES INST. TR
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Manutencao	Classificação do Serviço: Programado
Município: Arroio do Meio	Divisão: Vale do Taquari	Estação Avançada: Lajeado
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 13/02/2022 - 08h00 - dom	Término do Serviço: 13/02/2022 - 12h00 - dom
Nota de Serviço SAP/PEP: 3933201		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCA DE POSTES, INST. TR PROJETADO 1094931 PELA NOTA 300000733469

Condições para a Execução do Serviço:
DESLIGAR FU AME-552, TESTAR AUSÊNCIA DE TENSÃO, SINALIZAR E INSTALAR ATERRAMENTOS TEMPORÁRIOS CONFORME CROQUI.

Endereço do Serviço:
RUA SÃO JOÃO

Energização de Novos Equipamentos:
Sim

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	AME-552	796543	Chave Fusível	AMA14	Sim	Arroio do Meio	Lajeado

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	AME-552	796543	Chave Fusível	AMA14	Sim	Arroio do Meio	Lajeado

Nota 4008583

Núm. do CM	Nº da nota
000006546744	000004008583

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1577854	D AO...		6546744
1693674	A AO...		AUX-6546744

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6546744	1693674	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6546744	1693674	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6546744	1693674	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6546744	1693674	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6546744	1693674	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6546744	1693674	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6546744	1693674	194	MAT POSTE CONCR CIRC 11 M 200 DAN	MOC	U 255 255.01.01.01.11.14.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6546744	1693674	51-053	POSTE SECCIONADO FIBRA VIDRO 11M 400 DAN	MOC	U 255 255.01.01.05.11.18.00.001	1,0000	RETIRAR	A	0,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30351473**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo+Chave	Correção de Obra: Não	Título: NOTA 4008583 + 3943014 SEBERI TES
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Seberi	Divisão: Norte	Estação Avançada: Frederico Westphalen
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 04/01/2022 - 13h08 - ter	Término do Serviço: 04/01/2022 - 18h08 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4008583		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
 SUBSTITUIR POSTES
 REMOVER POSTES
 REMOVER REDE DE BT E MT
 LANÇAR E ANCORAR REDE DE BT E MT
 REALIZAR PODAS
 APRUMAR POSTE
 TRACIONAR REDE DE BT E MT
 SUBSTITUIR ESTRUTURA DE BT E MT

Condições para a Execução do Serviço:
 ABRIR FU 614037
 DESLIGAR TR 651131

Energização de Novos Equipamentos:
 Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	614037	614037	Chave Fusível	FWE24	Não	Seberi	Frederico Westphalen

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	2902-5	651131	Transformador	FWE24	Não	Seberi	Frederico Westphalen
Operativo	614037	614037	Chave Fusível	FWE24	Não	Seberi	Frederico Westphalen



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30406496**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Sim	Título: NOTA 4008583 SEBERI TES RET
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Seberi	Divisão: Norte	Estação Avançada: Frederico Westphalen
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 18/03/2022 - 09h00 - sex	Término do Serviço: 18/03/2022 - 10h00 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4008583		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
APRUMAR POSTES
REINSTALAR ESTAI
REALIZAR ABATES

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU 614037

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	2902-5	651131	Transformador	FWE24	Não	Seberi	Frederico Westphalen

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	614037	614037	Chave Fusível	FWE24	Não	Seberi	Frederico Westphalen

Nota 3943201

Núm. do CM	Nº da nota
000006518145	000003943201

Proj.UnC	T _i Tp.	Ordem	Nº MeC	T _e
1591727	D AO...		6518145	3:
1709729	A AO...		AUX-6518145	3:

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6518145	1709729	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000		
AUX-6518145	1709729	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000		
AUX-6518145	1709729	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000		
AUX-6518145	1709729	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000		
AUX-6518145	1709729	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000		
AUX-6518145	1709729	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000		
AUX-6518145	1709729	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000		
AUX-6518145	1709729	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000		



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30379450
Estado: Concluído

Dados Gerais		
Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: Substituir postes+ passar BT
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Bento Gonçalves	Divisão: Vale do Taquari	Estação Avançada: Bento Gonçalves
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 07/03/2022 - 12h00 - seg	Término do Serviço: 07/03/2022 - 18h00 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 3943201		

Dados Serviço
Descrição do Serviço a Executar: Área de trabalho 1 LM: das 12:00 às 16:00- Substituir postes de BT. Área de trabalho 2 LM: das 12:00 às 18:00- Passar rede de BT, para postes novos, (instalados na TLE 30375364).
Condições para a Execução do Serviço: Área de trabalho 1 LM: das 12:00 às 16:00- Abrir os seguintes TR's: 629083, 628577, 628619. Área de trabalho 2 LM: das 12:00 às 18:00- Manter TR 628619 aberto.
Endereço do Serviço: Rua Getulio Vargas, 99, Bento Gonçalves.
Energização de Novos Equipamentos: Não

Dispositivos de Referência							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	628619	628619	Transformador	BGB11	Não	Bento Gonçalves	Bento Gonçalves

Dispositivos que Isolam o Trecho							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	629083	629083	Transformador	BGB21	Sim	Bento Gonçalves	Bento Gonçalves
Campo	628619	628619	Transformador	BGB11	Não	Bento Gonçalves	Bento Gonçalves
Campo	628577	628577	Transformador	BGB11	Não	Bento Gonçalves	Bento Gonçalves

Nota 4411853

Núm. do CM	Nº da nota
000006650627	000004411853

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1650944	D AO...		6650627
1732809	A AO...		AUX-6650627
1768437	A AO...		AUX-6650627

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6650627	1768437	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650627	1768437	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650627	1768437	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6650627	1768437	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30440694
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Sim	Título: 4411853
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Caçapava do Sul	Divisão: Central	Estação Avançada: Caçapava do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 27/05/2022 - 09h15 - sex	Término do Serviço: 27/05/2022 - 10h45 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4411853		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
REGULAGEM DOS CABOS DE BT.

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR TR. CPS-218.

Endereço do Serviço:
CAÇAPAVA DO SUL

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	CPS-218	497222	Transformador	CVA23	Não	Caçapava do Sul	Caçapava do Sul

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	CPS-218	497222	Transformador	CVA23	Não	Caçapava do Sul	Caçapava do Sul

Responsáveis

Nota 3303270

Núm. do CM	Nº da nota
000006333601	000003303270

Proj.UnC	T _i Tp.	Ordem	Nº MeC
1599346	<input type="checkbox"/> D AO...		6333601
1707916	A AO...		AUX-6333601

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6333601	1707916	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6333601	1707916	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6333601	1707916	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30400725
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: BT
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Palmeira das Missões	Divisão: Norte	Estação Avançada: Palmeira das Missões
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 12/04/2022 - 11h45 - ter	Término do Serviço: 12/04/2022 - 16h45 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 3303270		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES DE BT

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR TR 671860

Endereço do Serviço:
LINHA ALTO UNIAO

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	671860	671860	Transformador	PAM13	Não	Palmeira das Missões	Palmeira das Missões

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	671860	671860	Transformador	PAM13	Não	Palmeira das Missões	Palmeira das Missões

Nota 3986155

Núm. do CM	Nº da nota
000006536406	000003986155

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1576769	<input type="checkbox"/> D AO...		6536406
1727009	A AO...		AUX-6536406

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6536406	1727009	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U 255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6536406	1727009	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC U 255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	0,0000
AUX-6536406	1727009	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U 255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6536406	1727009	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC U 255	255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30375486**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: NOTA 3986155 PORTO MAUÁ
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Porto Mauá	Divisão: Norte	Estação Avançada: Santa Rosa
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 09/04/2022 - 13h24 - sáb	Término do Serviço: 09/04/2022 - 17h24 - sáb
Nota de Serviço SAP/PEP: 3986155		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FC 604528
ABRIR RL 756080

Endereço do Serviço:
PORTO MAUÁ

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1839-2	641823	Transformador	SRB23	Não	Porto Mauá	Santa Rosa
Operativo	774803	774803	Transformador	SRB23	Não	Porto Mauá	Santa Rosa

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	604528	604528	Chave sem proteção	SRB23	Sim	Porto Mauá	Santa Rosa
Operativo	756080	756080	Religador	SRB23	Sim	Porto Mauá	Santa Rosa

Nota 3924882

Núm. do CM	Nº da nota
000006513759	000003924882

Proj.UnC	Tf Tp.	Ordem	Nº MeC
1625194	<input type="checkbox"/> D AO...		6513759
1726003	A AO...		AUX-6513759

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6513759	1726003	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6513759	1726003	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6513759	1726003	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30380164**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: Substituir postes de BT
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Manutencao	Classificação do Serviço: Programado
Município: Cachoeira do Sul	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Cachoeira do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 16/05/2022 - 12h20 - seg	Término do Serviço: 16/05/2022 - 17h20 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 3924882		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes de BT

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir o TR 504312

Endereço do Serviço:
Faxinal da Guardinha

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	CSU-571	504312	Transformador	CSA23	Não	Cachoeira do Sul	Cachoeira do Sul

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	CSU-571	504312	Transformador	CSA23	Não	Cachoeira do Sul	Cachoeira do Sul

Nota 4203426

Núm. do CM	Nº da nota
000006630034	000004203426

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1671989	<input type="checkbox"/> D AO...		6630034
1730490	A AO...		AUX-6630034

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6630034	1730490	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30433134**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: CRISTIANO CANDIDO
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Campo Bom (INATIVO)	Divisão: Vale dos Sinos	Estação Avançada: Sapiranga
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 16/05/2022 - 14h00 - seg	Término do Serviço: 16/05/2022 - 17h00 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 4203426		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTE DE BT, RETIRAR POSTE VELHO

Condições para a Execução do Serviço:
DESLIGAR O TR 592043

Endereço do Serviço:
RUA CIRINO BERGHAN 54

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	592043	592043	Transformador	KCM33	Não	Campo Bom (INATIVO)	Sapiranga

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	592043	592043	Transformador	KCM33	Não	Campo Bom (INATIVO)	Sapiranga

Nota 4203426

Núm. do CM	Nº da nota
000006584269	000004097235

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1629018	<input type="checkbox"/> D AO...		6584269
1735793	I AO...		AUX-6584269
1741852	A AO...		AUX-6584269

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6584269	1741852	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6584269	1741852	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6584269	1741852	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	0,0000	
AUX-6584269	1741852	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30414655**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: 4235889
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Ibiraiaras	Divisão: Planalto	Estação Avançada: Lagoa Vermelha
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 17/05/2022 - 12h00 - ter	Término do Serviço: 17/05/2022 - 18h00 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4097235		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTE DE MT E BT E NOVA REDE DE MT E RETIRAR REDE

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FC 8935645 E ATERRAR A REDE DE BT E MT

Endereço do Serviço:
SAO JORGE

Energização de Novos Equipamentos:
Sim

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	631310	631310	Transformador	PRI14	Não	São Jorge	Parai

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	893564	893564	Chave sem proteção	PRI14	Não	São Jorge	Parai

Nota 4203273

Núm. do CM	Nº da nota
000006629927	000004203273

Proj.UnC	T _i Tp.	Ordem	Nº MeC	T
1693152	<input type="checkbox"/> D AO...		6629927	3
1745261	A AO...		AUX-6629927	3

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6629927	1745261	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6629927	1745261	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6629927	1745261	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6629927	1745261	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6629927	1745261	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6629927	1745261	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6629927	1745261	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 3044819
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo+Chave	Correção de Obra: Não	
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Gravataí	Divisão: Canoas	Estação Avançada: Gravataí
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 13/06/2022 - 08h08 - seg	Término do Serviço: 13/06/2022 - 14h08 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 4203273		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:

Área de trabalho 01 das 08:08 às 10:08 - Implantar postes, passar rede de MT para postes novos e serrar postes velhos na altura da rede de BT.

Área de trabalho 02 das 10:08 às 14:08 - Implantar postes de BT, passar rede de BT para postes novos e retirar postes velhos de BT e postes velhos serrados na altura da rede de BT.

Condições para a Execução do Serviço:

Área de trabalho 01 das 08:08 às 10:08 - Abrir RL 1068467 e aterrar rede de MT/BT.

Área de trabalho 02 das 10:08 às 14:08 - Desligar TR 902833 e TR 903138. Alerrar rede de BT.

Endereço do Serviço:

Av. Itacolomi.

Energização de Novos Equipamentos:

Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	902833	902833	Transformador	GTA35	Não	Gravataí	Gravataí

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	903138	903138	Transformador	GTA35	Não	Gravataí	Gravataí
Operativo	902833	902833	Transformador	GTA35	Não	Gravataí	Gravataí
Operativo	1068467	1068467	Religador	GTA35	Não	Gravataí	Gravataí

Nota 4203372

Núm. do CM	Nº da nota
000006629979	000004203372

Proj.UnC	Tf Tp.	Ordem	Nº MeC
1669600	<input type="checkbox"/> D AO...		6629979
1708704	I AO...		AUX-6629979
1752783	A AO...		AUX-6629979

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6629979	1752783	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6629979	1752783	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6629979	1752783	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30450685
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: Wellington Borba
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Manutencao	Classificação do Serviço: Programado
Município: Triunfo	Divisão: Vale do Taquari	Estação Avançada: Montenegro
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 16/06/2022 - 12h30 - qui	Término do Serviço: 16/06/2022 - 17h30 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4203372		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
AREA DE TRABALHO 01 DAS 12:30 ÀS 15:00, SUBSTITUIR POSTE DE BT.
AREA DE TRABALHO 02 DAS 12:30 ÀS 17:30, SUBSTITUIR POSTES DE BT.

Condições para a Execução do Serviço:
AREA DE TRABALHO 01 DAS 12:30 ÀS 15:00, ABRIR TR 548752.
AREA DE TRABALHO 02 DAS 12:30 ÀS 17:30, ABRIR TR 902868.

Endereço do Serviço:
RUA SANTA TEREZINHA, N°328

-29.867130, -51.710831

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	902868	902868	Transformador	TFA12	Não	Triunfo	Triunfo

Dispositivos que Isolam o Trecho


Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	902868	902868	Transformador	TFA12	Não	Triunfo	Triunfo
Operativo	TRI-24	548752	Transformador	TFA12	Sim	Triunfo	Triunfo

Nota 4606028

Núm. do CM	Nº da nota
000006722334	000004606028

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1700377	D AO...		6722334
1755678	A AO...		AUX-6722334

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6722334	1755678	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6722334	1755678	145	POSTE EUC PRES 9 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6722334	1755678	145	POSTE EUC PRES 9 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6722334	1755678	145	POSTE EUC PRES 9 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6722334	1755678	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6722334	1755678	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	0,0000	RETIRAR	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30440907**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: *4543917,4256709 MMS
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Herveiras	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Santa Cruz do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 23/06/2022 - 11h30 - qui	Término do Serviço: 23/06/2022 - 17h30 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4543917		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Trocar postes, retirar vãos de BT/AT, extensão AT, retirar TR HER 907

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir entre FC HER 8550 até REL 848259 ate REL 1083131 NA+TR HER 908

Endereço do Serviço:
L. Pinhal sto antonio

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	HER-906	515180	Transformador	SBA13	Não	Herveiras	Sinimbu

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	HER-908	515247	Transformador	SBA13	Não	Herveiras	Sinimbu
Campo	1083131	1083131	Religador	SBA13	Não	Sinimbu	Sinimbu
Campo	848259	848259	Religador	SBA13	Sim	Herveiras	Sinimbu
Campo	HER-8550	344980	Chave sem proteção	SBA13	Sim	Herveiras	Sinimbu

Nota 4492866

Núm. do CM	Nº da nota
000006668946	000004492866

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1653406	<input type="checkbox"/> D AO...		6668946
1758435	A AO...		AUX-6668946

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6668946	1758435	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6668946	1758435	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6668946	1758435	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6668946	1758435	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6668946	1758435	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	0,0000
AUX-6668946	1758435	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	0,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6668946	1758435	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.12.81.00.001	0,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6668946	1758435	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.12.81.00.001	0,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30456299**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4176845;4492855;4492866
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Campo Novo	Divisão: Norte	Estação Avançada: Tres Passos
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 30/06/2022 - 12h00 - qui	Término do Serviço: 30/06/2022 - 18h00 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4176845		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
 ÁREA DE TRABALHO 1: ABRIR PASSAGENS NO RL 1007607 DAS 12:00 ÀS 12:30 FECHAR PASSAGENS NO RL 1007607 DAS 17:30 ÀS 18:00
 ÁREA DE TRABALHO 2: SUBSTITUIR POSTES DAS 12:30 ÀS 17:30
Condições para a Execução do Serviço:
 ÁREA DE TRABALHO 1: EXCLUIR AL, ABRIR FC 1086226, ABRIR FC 1047896, VERIFICAR SE RL 1007607 ESTÁ NA DAS 12:00 ÀS 12:30 E DAS 17:30 ÀS 18:00
 ÁREA DE TRABALHO 2: ABRIR FC 1086226, ABRIR FC 1047896, VERIFICAR SE RL 1007607 ESTÁ NA DAS 12:30 ÀS 17:30
Energização de Novos Equipamentos:
 Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	610859	610859	Chave sem proteção	CNO15	Sim	Campo Novo	Campo Novo

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1047896	1047896	Chave sem proteção	CNO15	Sim	Campo Novo	Campo Novo
Operativo	1086226	1086226	Chave sem proteção	CNO15	Sim	Campo Novo	Campo Novo

Nota 4153462

Núm. do CM	Nº da nota
000006619216	000004153462

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1711531	<input type="checkbox"/> D AO...		6619216
1757123	A AO...		AUX-6619216

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6619216	1757123	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30461796
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: CRISTIANO CANDIDO
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Ivoti	Divisão: Vale dos Sinos	Estação Avançada: Sapiranga
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 05/07/2022 - 14h40 - ter	Término do Serviço: 05/07/2022 - 17h40 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4153462		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTE DE BT COM SUAS RESPECTIVAS ESTRUTURAS

Condições para a Execução do Serviço:
DESLIGAR O TR IVT-259

Endereço do Serviço:
TR DOIS IRMÃOS COL JAPONESA

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	IVT-259	586914	Transformador	EVA13	Não	Ivoti	Dois Irmãos

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	IVT-259	586914	Transformador	EVA13	Não	Ivoti	Dois Irmãos

Nota 4612492

Núm. do CM	Nº da nota
000006725489	000004612492

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1697442	<input type="checkbox"/> D AO...		6725489
1765586	A AO...		AUX-6725489

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6725489	1765586	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6725489	1765586	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6725489	1765586	71-412	POSTE CONCR DUPLO T 9 M 200 DAN - FP	MOC U	255 255.01.02.01.09.14.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6725489	1765586	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6725489	1765586	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30460443**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4612491;4612492;4612493;4612494;4612495; 16 POSTES
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Caçapava do Sul	Divisão: Central	Estação Avançada: Caçapava do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 07/07/2022 - 12h16 - qui	Término do Serviço: 07/07/2022 - 17h16 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4612491		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCAR POSTES DE MT E BT

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR CH. CPS-1015

Endereço do Serviço:
RINCÃO BONITO - CAÇAPAVA DO SUL

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	CPS-1015	787565	Chave Fusível	CVA13	Não	Caçapava do Sul	Caçapava do Sul

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	CPS-1015	787565	Chave Fusível	CVA13	Não	Caçapava do Sul	Caçapava do Sul

Nota 4657245

Núm. do CM	Nº da nota
000006746164	000004657245

Proj.UnC	T _f Tp.	Ordem	Nº MeC
1717497	D AO...		6746164
1768982	A AO...		AUX-6746164

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6746164	1768982	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6746164	1768982	2-102	ESCORA DE POSTE (COM)	MOC	C	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000		1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6746164	1768982	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6746164	1768982	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6746164	1768982	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6746164	1768982	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30460059**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: 4657212;4657245;5 POSTES
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: São Sepé	Divisão: Central	Estação Avançada: Cacapava do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 11/07/2022 - 12h38 - seg	Término do Serviço: 11/07/2022 - 17h08 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 4657212		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCA DE POSTES DE BT.

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR TR 494443.

Endereço do Serviço:
INFERNINHO - SÃO SEPÉ.

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	494443	494443	Transformador	FOA32	Não	São Sepé	São Sepé

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	494443	494443	Transformador	FOA32	Não	São Sepé	São Sepé

Nota 4306766

Núm. do CM	Nº da nota
000006642553	000004306766

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1637963	D AO...		6642553
1718099	I AO...		AUX-6642553
1777890	A AO...		AUX-6642553

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6642553	1777890	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6642553	1777890	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6642553	1777890	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6642553	1777890	5-126	MAT POSTE EUC PRES 14 M MEDIO - FP	MOC	U	255	255.01.01.02.14.81.00.001	1,0000	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30468740**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4306766;4087291
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Seberí	Divisão: Norte	Estação Avançada: Frederico Westphalen
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 13/08/2022 - 12h38 - sáb	Término do Serviço: 13/08/2022 - 17h38 - sáb
Nota de Serviço SAP/PEP: 4306766		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES
APRUMAR POSTE

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FC 1116105 (INSTALADA EM TLE)
ABRIR FC 993773

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	4157-2	659035	Transformador	FWE24	Não	Seberí	Frederico Westphalen

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1116105	1116105	Chave sem proteção	FWE24	Não	Seberí	Frederico Westphalen
Operativo	993773	993773	Chave sem proteção	FWE24	Não	Seberí	Frederico Westphalen

Nota 4438519

Núm. do CM	Nº da nota
000006656344	000004438519

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1647780	D AO...		6656344
1768599	A AO...		AUX-6656344

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6656344	1768599	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6656344	1768599	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6656344	1768599	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6656344	1768599	2-316	MAT POSTE CONCR DUPLO T 9 M 600 DAN FP	MOC	U 255 255.01.02.01.09.20.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6656344	1768599	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30445518
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4438516;4438517;4438518;4438519;4438520;23 postes
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santo Ângelo	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santo Ângelo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 21/07/2022 - 11h30 - qui	Término do Serviço: 21/07/2022 - 17h30 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4438516		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Trocar postes de MT/BT, substituir estruturas de MT/BT, retirada de rede de BT.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FC 1117965 instalada conforme foto em anexo (instalada no TES 30465474).

Endereço do Serviço:
LIN SABIA, 6250

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	976-8	620907	Chave Fusível	KSA43	Não	Santo Ângelo	Santo Ângelo

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	976-8	620907	Chave Fusível	KSA43	Não	Santo Ângelo	Santo Ângelo

Nota 3957946

Núm. do CM	Nº da nota
000006524860	000003957946

Proj.UnC	Tf Tp.	Ordem	Nº MeC
1558753	<input type="checkbox"/> D AO...		6524860
1767962	A AO...		AUX-6524860

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6524860	1767962	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6524860	1767962	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6524860	1767962	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6524860	1767962	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6524860	1767962	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6524860	1767962	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6524860	1767962	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6524860	1767962	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6524860	1767962	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30460232**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 3879494;3879914;3957946;3879532;3879572;3956831
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Horizontina	Divisão: Norte	Estação Avançada: Santa Rosa
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 22/07/2022 - 12h00 - sex	Término do Serviço: 22/07/2022 - 18h00 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 3879494		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
IMPLANTAR POSTES
SUBSTITUIR POSTES
REALIZAR PODAS
INSTALAR FC 1096807

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FC 1096627 INSTALADA NO TLE 30385035
ABRIR FC 1096776 INSTALADA NO TLE 30385035
ABRIR RL 912520
ABRIR FU 158 DA COOPERATIVA CERTHIL

Endereço do Serviço:
HORIZONTINA

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	738171	738171	Chave Fusível	HZT14	Não	Doutor Mauricio Cardoso	Horizontina
Operativo	903-2	660747	Transformador	HZT14	Não	Doutor Mauricio Cardoso	Horizontina

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	912520	912520	Religador	HZT14	Sim	Horizontina	Horizontina

Nota 3970534

Núm. do CM	Nº da nota
000006529653	000003970534

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1565230	<input type="checkbox"/> D AO...		6529653
1604826	I AO...		AUX-6529653
1792648	A AO...		AUX-6529653

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6529653	1792648	152	MAT	POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6529653	1792648	152	MAT	POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6529653	1792648	152	MAT	POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6529653	1792648	152	MAT	POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6529653	1792648	147	POSTE	EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6529653	1792648	147	POSTE	EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6529653	1792648	147	POSTE	EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	0,0000			
AUX-6529653	1792648	147	POSTE	EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	0,0000			
AUX-6529653	1792648	147	POSTE	EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	0,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30416167
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 3970534;3970533;3970532
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: São Francisco de Assis	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santiago
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 02/08/2022 - 12h00 - ter	Término do Serviço: 02/08/2022 - 17h00 - ter
Nota de Serviço SAPI/PEP: 3970534		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes de MT , passar estruturas e retirar poste.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FC 1011295, manter RL 847801 aberto, constatar ausência de tensão e aterrar conforme o croqui.

Endereço do Serviço:
EST S VICENTE, 9600

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	847801	847801	Religador	SFA12	Não	São Vicente do Sul	São Vicente do Sul
Campo	SFR-9203	719827	Chave Fusível	SFA12	Não	São Francisco de Assis	São Francisco de Assis
Campo	1011295	1011295	Chave sem proteção	SFA12	Sim	São Francisco de Assis	São Francisco de Assis

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	1011295	1011295	Chave sem proteção	SFA12	Sim	São Francisco de Assis	São Francisco de Assis

Nota 2691573

Núm. do CM	Nº da nota
000006170799	000002691573

Proj.UnC	T _r Tp.	Ordem	Nº MeC
1729817	D AO...		6170799
1774708	A AO...		AUX-6170799

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6170799	1774708	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30476321
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: PEDRO LIMA
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Estância Velha	Divisão: Vale dos Sinos	Estação Avançada: Novo Hamburgo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 09/08/2022 - 13h10 - ter	Término do Serviço: 09/08/2022 - 14h40 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 2691573		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTE NA REDE BT

Condições para a Execução do Serviço:
DESLIGAR TR EVE-305(567856)

Endereço do Serviço:
RUA HENRIQUE BECKAMN

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	EVE-305	567856	Transformador	EVA17	Não	Estância Velha	Estância Velha

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	EVE-305	567856	Transformador	EVA17	Não	Estância Velha	Estância Velha

Nota 4318777

Núm. do CM	Nº da nota
000006643104	000004318777

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1639003	D AO...		6643104
1788710	A AO...		AUX-6643104

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6643104	1788710	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6643104	1788710	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6643104	1788710	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6643104	1788710	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6643104	1788710	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30462206**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4150238;4318777;4318778;4321849;4321850;4326046;4326058;4326073
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: São Jorge	Divisão: Planalto	Estação Avançada: Nova Prata
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 04/08/2022 - 12h08 - qui	Término do Serviço: 04/08/2022 - 18h08 - qui
Nota de Serviço		
SAP/PEP: 4150238		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
substituir poste de MT E BT

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU 113210 E ATERRAR A REDE MT E BT

Endereço do Serviço:
SAO JORGE

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	113210	113210	Chave Fusível	PRI14	Sim	São Jorge	Parai

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	113210	113210	Chave Fusível	PRI14	Sim	São Jorge	Parai

Nota 3242434

Núm. do CM	Nº da nota
000006316528	000003242434

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1651488	D AO...		6316528
1784985	A AO...		AUX-6316528

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6316528	1784985	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U		255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30453067
Estado: Concluído

Dados Gerais		
Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: SUBSTITUIÇÃO DE POSTE
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Manutencao	Classificação do Serviço: Programado
Município: Arroio do Meio	Divisão: Vale do Taquari	Estação Avançada: Lajeado
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 11/08/2022 - 14h00 - qui	Término do Serviço: 11/08/2022 - 18h00 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 3242434		

Dados Serviço
Descrição do Serviço a Executar: Substituir poste de BT, executar podas e roçada
Condições para a Execução do Serviço: Abrir TR 1027517, testar ausência de tensão, sinalizar e instalar aterramentos temporários conforme Croqui
Endereço do Serviço: R. Pernambuco 625, Arroio do Meio
Energização de Novos Equipamentos: Não

Dispositivos de Referência							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1027517	1027517	Transformador	AMA16	Não	Arroio do Meio	Lajeado

Dispositivos que Isolam o Trecho							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1027517	1027517	Transformador	AMA16	Não	Arroio do Meio	Lajeado

Nota 4632115

Núm. do CM	Nº da nota
000006733984	000004632115

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1721077	<input type="checkbox"/> D AO...		6733984
1809888	A AO...		AUX-6733984

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6733984	1809888	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6733984	1809888	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30494945**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: troca de 3 postes de MT
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santa Maria	Divisão: Central	Estação Avançada: Santa Maria
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 13/09/2022 - 12h44 - ter	Término do Serviço: 13/09/2022 - 18h44 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4632115		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCA DE 3 POSTES DE MT

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR A FU ITA-8240 EM ITARA
CONFIRMAR QUE O RL 848091 ESTA NA

Endereço do Serviço:
RINCÃO DOS MINELLO

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	ITA-8240	785990	Chave Fusível	KSI26	Não	Itaara	Santa Maria

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	848091	848091	Religador	KSI26	Não	Santa Maria	Santa Maria
Campo	ITA-8240	785990	Chave Fusível	KSI26	Não	Itaara	Santa Maria


Observações Solicitante

Nota 4633899

Núm. do CM	Nº da nota
000006734793	000004633899

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1711110	D AO...		6734793
1718551	I AO...		AUX-6734793
1801834	A AO...		AUX-6734793

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6734793	1801834	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6734793	1801834	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6734793	1801834	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6734793	1801834	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6734793	1801834	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	0,0000	
AUX-6734793	1801834	191	MAT POSTE CONCR CIRC 9 M 200 DAN	MOC	U	255	255.01.01.01.09.14.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6734793	1801834	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30481742
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4686518, 4633899, CRISTIANO CANDIDO
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Novo Hamburgo	Divisão: Vale dos Sinos	Estação Avançada: Novo Hamburgo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 13/09/2022 - 13h15 - ter	Término do Serviço: 13/09/2022 - 18h15 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4569356		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
 AREA DE TRABALHO 01 LM DAS 13:15 AS 18:15: SUBSTITUIR POSTES DE MT E BT, DESLOCAR CHAVE FU NHA-278, RETIRAR POSTES VELHOS DE MADEIRA
 AREA DE TRABALHO 02 LM DAS 13:15 AS 18:15: SUBSTITUIR POSTES DE BT E RETIRAR POSTES VELHOS DE MADEIRA
 AREA DE TRABALHO 03 LM DAS 13:15 AS 16:15: SUBSTITUIR POSTES DE MT COM SUAS RESPECTIVAS ESTRUTURAS
 AREA DE TRABALHO 04 LM DAS 13:15 AS 18:15: PASSAR REDE BT PARA POSTES NOVOS E RETIRAR POSTES VELHOS DE MADEIRA

Condições para a Execução do Serviço:
 AREA DE TRABALHO 01 LM DAS 13:15 AS 18:15 : DESLIGAR TR 578015, ABRIR CHAVE FC 386287, ABRIR CHAVE FC 386378
 AREA DE TRABALHO 02 LM DAS 13:15 AS 18:15: DESLIGAR TR 580450
 AREA DE TRABALHO 03 LM DAS 13:15 AS 16:15: ABRIR CHAVE 1066326 ATÉ A FC 386954 N.A. E DESLIGAR O TR 580940
 AREA DE TRABALHO 04 LM DAS 13:15 AS 18:15; MANTER O TR 580940 DESLIGADO

Endereço do Serviço:
RUA TIMBAÚVA 298

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Campo	NHA-1707	386287	Chave sem proteção	KSH53	Sim	São Leopoldo	São Leopoldo

Nota 4738935

Núm. do CM	Nº da nota
000006781789	000004738935

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1751642	D AO...		6781789
1803986	A AO...		AUX-6781789

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6781789	1803986	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6781789	1803986	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6781789	1803986	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6781789	1803986	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6781789	1803986	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6781789	1803986	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6781789	1803986	145	POSTE EUC PRES 9 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6781789	1803986	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6781789	1803986	145	POSTE EUC PRES 9 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30494191**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: SOB - 4738760
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Segredo	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Sobradinho
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 23/09/2022 - 12h17 - sex	Término do Serviço: 23/09/2022 - 17h17 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4738935		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCA DE POSTE

Condições para a Execução do Serviço:
ABRE FU-1097840

Endereço do Serviço:
CERRO QUEIMADO

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1097840	1097840	Chave Fusível	SDA12	Não	Segredo	Sobradinho

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1097840	1097840	Chave Fusível	SDA12	Não	Segredo	Sobradinho

Nota 3969404

Núm. do CM	Nº da nota
000006528968	000003969404

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1563128	<input type="checkbox"/> D AO...		6528968
1813078	A AO...		AUX-6528968

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6528968	1813078	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6528968	1813078	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6528968	1813078	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6528968	1813078	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6528968	1813078	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6528968	1813078	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30499797**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: NPR - 3828881; 3828871 ; 3828877; 3969404
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Nova Prata	Divisão: Planalto	Estação Avançada: Nova Prata
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 24/09/2022 - 08h16 - sáb	Término do Serviço: 24/09/2022 - 14h00 - sáb
Nota de Serviço SAP/PEP: 3828881		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Trocar poste, retirar postes, implantar postes, retirar BT, retirar MT, extensão de rede de MT e BT, retirar FU 710273, instalar FC 1094261, instalar FC 1096879, instalar TR 1096755, retirar abertura de circuito, instalar FC 1097086, instalar FC 1097087, instalar TR 1097150, instalar FU 1097151, retirar TR 1033-2 (667053), retirar FU 710289, instalar FC 1097178, instalar FC 1097177, instalar TR 1097311. realizar podas e abates, aprumar poste.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FC 606053.
Manter em NA FC 606023.
Abrir FC 606058.
Abrir TR 667104.
Abrir TR 667030.
Abrir TR 667113.
Manter em NA FC 722089.
Abrir FC 722088.
Aterrar.

Endereço do Serviço:
EST RST 470

Energização de Novos Equipamentos:
Sim

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	667104	667104	Transformador	KNP36	Não	Nova Prata	Nova Prata

Nota 3153175

Núm. do CM	Nº da nota
000006787433	000003153175

Proj.UnC	Tp...	Tp.	Ordem	Nº MeC	T
1756232	<input type="checkbox"/>	D	AO...	6787433	3
1808649		A	AO...	AUX-6787433	3
1813147		A	AO...	AUX-6787433	3

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6787433	1813147	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30497983**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 3153171;3153175;3153185;3153191
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Alegrete	Divisão: Pampas	Estação Avançada: Alegrete
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 26/09/2022 - 12h20 - seg	Término do Serviço: 26/09/2022 - 17h20 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 3153171		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes em rede de MT; Substituir chaves FU 666932, FU 675770 e FU 675358; Passar MT.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir RL 1070350; Constatar ausência de tensão e aterrar conforme o croqui.

Endereço do Serviço:
EST BURACAL

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	ROS-1713	674579	Chave Fusível	ALD16	Não	Rosário do Sul	Rosário do Sul
Operativo	ROS-1728	667983	Chave Fusível	ALD16	Não	Rosário do Sul	Rosário do Sul
Operativo	ALE-3450	441590	Transformador	ALD16	Não	Rosário do Sul	Rosário do Sul
Operativo	ALE-3697	441721	Transformador	ALD16	Não	Rosário do Sul	Rosário do Sul

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	1070350	1070350	Religador	ALD16	Sim	Alegrete	Alegrete

Nota 4680809

Núm. do CM	Nº da nota
000006756882	000004680809

Proj.UnC	T _i Tp.	Ordem	Nº MeC
1739212	D AO...		6756882
1821033	A AO...		AUX-6756882

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6756882	1821033	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	0,0000
AUX-6756882	1821033	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	0,0000
AUX-6756882	1821033	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	0,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6756882	1821033	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	0,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6756882	1821033	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.09.81.00.001	0,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30502472**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: 4680809
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Itaqui	Divisão: Missões	Estação Avançada: São Borja
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 27/09/2022 - 12h38 - ter	Término do Serviço: 27/09/2022 - 16h38 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4680809		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Passar estruturas de BT, Cortar poste de BT.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir TR ITQ-5128. Constatar ausência de tensão e aterrar conforme croqui.

Endereço do Serviço:
R FELIPE NERY DE AGUIAR, 170 - ITAQUI - RS

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	ITQ-11597	402533	Transformador	IQA11	Não	Itaqui	Itaqui
Operativo	ITQ-5128	402550	Transformador	IQA11	Sim	Itaqui	Itaqui

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	ITQ-5128	402550	Transformador	IQA11	Sim	Itaqui	Itaqui

Nota 4081818

Núm. do CM	Nº da nota
000006577830	000004081818

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1637269	D AO...		6577830
1804831	A AO...		AUX-6577830

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6577830	1804831	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6577830	1804831	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6577830	1804831	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6577830	1804831	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6577830	1804831	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6577830	1804831	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	0,0000	RETIRAR	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30481687
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: THIAGO ELIEZER
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Estância Velha	Divisão: Vale dos Sinos	Estação Avançada: Novo Hamburgo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 28/09/2022 - 12h40 - qua	Término do Serviço: 28/09/2022 - 16h40 - qua
Nota de Serviço SAP/PEP: 4081818		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
AREA DE TRABALHO 01 L.M DAS 12:40 AS 16:40 : PASSAR REDE BT PARA POSTE IMPLANTADO.
AREA DE TRABALHO 02 L.M DAS 12:40 AS 15:40 : PASSAR REDE BT PARA POSTE IMPLANTADO.
AREA DE TRABALHO 03 L.M DAS 12:40 AS 16:10 : PASSAR REDE BT PARA POSTE IMPLANTADO.

Condições para a Execução do Serviço:
AREA DE TRABALHO 01 L.M DAS 12:40 AS 16:40 : DESLIGAR TR EVE-360 (558479)
AREA DE TRABALHO 02 L.M DAS 12:40 AS 15:40 : DESLIGAR TR EVE-329 (558244) E TR EVE-312 (558103)
AREA DE TRABALHO 03 L.M DAS 12:40 AS 16:10 : DESLIGAR TR EVE-287 (558095)

Endereço do Serviço:
R. JOAO PESSOA (PTO)

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	EVE-360	558479	Transformador	KSH26	Não	Estância Velha	Estância Velha
Operativo	EVE-329	558244	Transformador	KSH26	Não	Estância Velha	Estância Velha
Campo	EVE-312	558103	Transformador	KSH26	Não	Estância Velha	Estância Velha
Operativo	EVE-287	558095	Transformador	KSH26	Não	Estância Velha	Estância Velha

...Descrição dos Itens e Trechos

Nota 4799695

Núm. do CM	Nº da nota
000006811921	000004799695

Proj.UnC	T; Tp.	Ordem	Nº MeC
1771070	<input type="checkbox"/> D AO...		6811921
1821858	<input type="checkbox"/> A AO...		AUX-6811921

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6811921	1821858	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6811921	1821858	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6811921	1821858	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6811921	1821858	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6811921	1821858	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6811921	1821858	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6811921	1821858	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30503956
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4690515;4799695;16 POSTES
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santana da Boa Vista	Divisão: Central	Estação Avançada: Cacapava do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 03/10/2022 - 12h08 - seg	Término do Serviço: 03/10/2022 - 16h38 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 4690515		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCAR POSTES DE MT E INSTALAR REDE COMPACTA

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR CH. SBV-3262

Endereço do Serviço:
PASSO DA OLARIA - SANTANA DA BOA VISTA

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SBV-3262	789694	Chave Fusível	CVA22	Não	Santana da Boa Vista	Santana da Boa Vista

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SBV-3562	790158	Chave Fusível	CVA23	Não	Santana da Boa Vista	Santana da Boa Vista

Nota 4535531

Núm. do CM	Nº da nota
000006688476	000004535531

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1770034	D AO...		6688476
1814836	A AO...		AUX-6688476

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6688476	1814836	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6688476	1814836	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6688476	1814836	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6688476	1814836	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6688476	1814836	147	POSTE EUC PRES 10 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001			1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6688476	1814836	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M	MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	RETIRAR	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30509561**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: VAI KEVIN
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santa Cruz do Sul	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Santa Cruz do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 13/10/2022 - 13h00 - qui	Término do Serviço: 13/10/2022 - 19h00 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4733694		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCA DE POSTE

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FC PROJETADA 1145865

Endereço do Serviço:
LINHA JOAO ALVES

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SCR-1936	527665	Transformador	KST65	Sim	Santa Cruz do Sul	Santa Cruz do Sul

Responsáveis

Executor	Tipo	Base de Manutenção / Prestador de Serviço	Responsável	Telefone	Telefone Adicional
Terceiro	Principal	CONECTA EMPREENDIMENTOS	EDUARDO ANDREI DA SILVA JOST	(51) 98193-7986	

Nota 3982830

Núm. do CM	Nº da nota
000006538815	000003982830

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC	T
1769035	<input type="checkbox"/> D AO...		6538815	3
1814262	A AO...		AUX-6538815	3

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6538815	1814262	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30509804
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: VAI KEVIN
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santa Cruz do Sul	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Santa Cruz do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 14/10/2022 - 08h42 - sex	Término do Serviço: 14/10/2022 - 11h42 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 3982830		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
PASSAR REDE BT

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR TR SCR-1375

Endereço do Serviço:
LOT POR DO SOL

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SCR-1375	526183	Transformador	SCB16	Não	Santa Cruz do Sul	Santa Cruz do Sul

Nota 4710099

Núm. do CM	Nº da nota
000006770329	000004710099

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1741580	D AO...		6770329
1833900	A AO...		AUX-6770329

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6770329	1833900	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6770329	1833900	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6770329	1833900	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6770329	1833900	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6770329	1833900	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30510642
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4413375/4710099/4710290/4710098/4710367/4710100
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santiago	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santiago
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 20/10/2022 - 11h00 - qui	Término do Serviço: 20/10/2022 - 17h00 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4710099		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes, retirar postes, passar estruturas, retirar vão de MT, apumar postes, retirar TR SAN-21837, retirar FU SAN-289, instalar FU 747322, realizar podas, realizar abates e retirar estais.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU JAG-350 e FC 1079487, constatar ausência de tensão e aterrar conforme o croqui.

Endereço do Serviço:
RNC DOS POSSATO

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SAN-21861	474452	Transformador	SNA24	Não	Santiago	Santiago
Campo	SAN-22557	474587	Transformador	SNA24	Não	Santiago	Jaguari
Campo	SAN-20733	474370	Transformador	SNA24	Não	Santiago	Santiago
Campo	SAN-590	474512	Transformador	SNA24	Não	Santiago	Santiago
Campo	SAN-591	474407	Transformador	SNA24	Não	Santiago	Santiago
Campo	SAN-592	474422	Transformador	SNA24	Não	Santiago	Santiago

Nota 4625448

Núm. do CM	Nº da nota
000006731601	000004625448

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1747053	D AO...		6731601
1826707	A AO...		AUX-6731601

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6731601	1826707	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			
AUX-6731601	1826707	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30509047**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Trafo	Correção de Obra: Não	Título: MATHEUS LUÍS FELIPPE
Nível Elétrico: BT – (127V à 440V)	Tipo Necessidade: Manutencao	Classificação do Serviço: Programado
Município: Parei Novo	Divisão: Vale do Taquari	Estação Avançada: Montenegro
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 29/10/2022 - 09h00 - sáb	Término do Serviço: 29/10/2022 - 13h00 - sáb
Nota de Serviço SAP/PEP: 4625448		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
AREA DE TRABALHO 01 DAS 09:00 ÀS 12:00, PASSAR BT PARA POSTES NOVOS IMPLANTADOS PELO TLE 30506573.
AREA DE TRABALHO 02 DAS 09:00 ÀS 13:00, PASSAR BT PARA POSTES NOVOS IMPLANTADOS PELO TLE 30506573.

Condições para a Execução do Serviço:
AREA DE TRABALHO 01 ABRIR TR 551283 DAS 09:00 ÀS 12:00.
AREA DE TRABALHO 02 ABRIR TR 551291 DAS 09:00 ÀS 13:00.

Endereço do Serviço:
AV. VINTE DE MARÇO, 5190

-29.639467, -51.404287

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	PNO-3133	551291	Transformador	MTA14	Não	Parei Novo	Montenegro
Campo	PNO-3192	551283	Transformador	MTA14	Não	Parei Novo	Montenegro

Dispositivos que Isolam o Trecho

Nota 4650538

Núm. do CM	Nº da nota
000006742395	000004650538

Proj.UnC	Tf Tp.	Ordem	Nº MeC
1729029	<input type="checkbox"/> D AO...		6742395
1852301	A AO...		AUX-6742395

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6742395	1852301	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001			1,0000	RETIRAR	A	1,0000	
AUX-6742395	1852301	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001			1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30519971**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4412749/4650844/4650845/4650846/4650847/4650848/4650849/4704845
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Itacurubi	Divisão: Missões	Estação Avançada: São Borja
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 11/11/2022 - 11h00 - sex	Término do Serviço: 11/11/2022 - 17h00 - sex
Nota de Serviço		
SAP/PEP: 4704845		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Substituir postes, instalar postes, instalar para-raio, realizar abate e realizar podas.

Condições para a Execução do Serviço:
Abrir FU ITC-502, constatar ausência de tensão e aterrar conforme o croqui.

Endereço do Serviço:
EST TRES CAPOES, 5464

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	ITC-110	459128	Transformador	SNA25	Não	Itacurubi	Santiago
Campo	ITC-315	459088	Transformador	SNA25	Não	Itacurubi	Santiago
Campo	ITC-63	458931	Transformador	SNA25	Não	Itacurubi	Santiago

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	ITC-502	709664	Chave Fusível	SNA25	Sim	Itacurubi	Santiago

Nota 4683701

Núm. do CM	Nº da nota
000006757934	000004683701

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1725624	D AO...		6757934
1845436	A AO...		AUX-6757934

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit	Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6757934	1845436	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6757934	1845436	145	POSTE EUC PRES	9 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6757934	1845436	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6757934	1845436	152	MAT POSTE EUC PRES	11 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30533598**
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4683700;4683702;4683701;4683704;4412188;4683695; 31 POSTES
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santana da Boa Vista	Divisão: Central	Estação Avançada: Cacapava do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 29/11/2022 - 13h20 - ter	Término do Serviço: 29/11/2022 - 18h20 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 4683700		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCAR POSTES DE BT E MT.
Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR CH. Op.788720
Endereço do Serviço:
CAMPINA - SANTANA DA BOA VISTA
Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	788720	788720	Chave Fusível	CVA22	Não	Santana da Boa Vista	Santana da Boa Vista

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	788720	788720	Chave Fusível	CVA22	Não	Santana da Boa Vista	Santana da Boa Vista

Responsáveis

Nota 4732289

Núm. do CM	Nº da nota
000006779160	000004732289

Proj.UnC	Tp...	Tp.	Ordem	Nº MeC
1748200	D	AO...		6779160
1813931	I	AO...		AUX-6779160

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6779160	1813931	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	I	

RGE		TES (Trabalho para Execução de Serviço)		Número: 30524007			
		RGE - Rio Grande Energia		Estado: Concluído			
Dados Gerais							
Tipo de Serviço:	Correção de Título:	4732323					
Chave:	Obra:	14732322/4732321/4732310/4732308/4732307/4732306/4732305/4732304/4732303/4732302/4732301; 37 POSTES					
Nível Elétrico:	Tipo de Necessidade:	Classificação do Serviço: Programado					
MT - (11,3kV à 23,1kV)	Obra						
Município:	Divisão:	Estação Avançada:					
Santana do Livramento	Pampas	Santana do Livramento					
Tipo de Período:	Início do Serviço:	Término do Serviço:					
Diário	30/11/2022 - 12h08 - qua	30/11/2022 - 18h08 - qua					
Nota de Serviço							
SAP/PEP: 4157065							
Dados Serviço							
Descrição do Serviço a Executar: SUBSTITUIÇÃO DE POSTES							
Condições para a Execução do Serviço: ABRIR CHAVE FUSÍVEL 610427							
Endereço do Serviço: RUA RINCÃO DO MANEÇO							
Energização de Novos Equipamentos: Não							
Dispositivos de Referência							
Tipo de Campo	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	LIV-838	609697	Chave Fusível	KL144	Não	Santana do Livramento	Santana do Livramento
Campo	LIV-938	599788	Chave Fusível	KL144	Não	Santana do Livramento	Santana do Livramento
Dispositivos que Isolam o Trecho							
Tipo de Campo	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	610427	610427	Chave Fusível	KL144	Não	Santana do Livramento	Santana do Livramento

Nota 4792201

Núm. do CM	Nº da nota
000006807003	000004792201

Proj.UnC	Tf Tp.	Ordem	Nº MeC
1773634	<input type="checkbox"/> D AO...		6807003
1860928	A AO...		AUX-6807003

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6807003	1860928	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U 255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30505993
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: SOL:4792201;
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Barros Cassal	Divisão: Planalto	Estação Avançada: Passo Fundo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 01/12/2022 - 13h30 - qui	Término do Serviço: 01/12/2022 - 18h30 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 300000811708		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES; INSTALAR TR 1147122"; FAZER ABERJURA DE CIRCUITO;

Condições para a Execução do Serviço:
DESLIGAR FU 622912 E ATERRAR CONFORME O CROQUI.

Endereço do Serviço:
R ENDEREÇO PROVISORIO S/N1 99999-999 BARROS CASSAL BR RS

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	11943-1	622912	Chave Fusível	SOL16	Não	Barros Cassal	Soledade

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	11943-1	622912	Chave Fusível	SOL16	Não	Barros Cassal	Soledade

Nota 4256711

Núm. do CM	Nº da nota
000006636229	000004256711

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1671787	D AO...		6636229
1853896	A AO...		AUX-6636229

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6636229	1853896	156	MAT POSTE EUC PRES 12 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.12.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6636229	1853896	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6636229	1853896	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6636229	1853896	147	POSTE EUC PRES 10 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.10.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6636229	1853896	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6636229	1853896	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6636229	1853896	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001		1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6636229	1853896	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001		0,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30523558
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: *4256711
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Herveiras	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Santa Cruz do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 02/12/2022 - 10h00 - sex	Término do Serviço: 02/12/2022 - 15h00 - sex
Nota de Serviço SAP/PEP: 4256711		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
Trocar postes, podas

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU 791549

Endereço do Serviço:
L.marcondes herveiras

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	HER-486	516447	Transformador	SBA13	Não	Herveiras	Sinimbu

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	791549	791549	Chave Fusível	SBA13	Não	Herveiras	Sinimbu

Nota 4714246

Núm. do CM	Nº da nota
000006771432	000004714246

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1743031	D AO...		6771432
1861280	A AO...		AUX-6771432

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6771432	1861280	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6771432	1861280	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6771432	1861280	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000
AUX-6771432	1861280	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30538500
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Manutencao	Classificação do Serviço: Programado
Município: Santo Ângelo	Divisão: Missões	Estação Avançada: Santo Ângelo
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 14/12/2022 - 07h30 - qua	Término do Serviço: 14/12/2022 - 11h00 - qua
Nota de Serviço SAP/PEP: 4951282		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
podas troca de cruzetas refazer cruzamento aéreo

Condições para a Execução do Serviço:
abrir fu 621003 e fu 723587 para executar serviço tem alimentação pelo outro lado nessa fu

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	621003	621003	Chave Fusível	KSA41	Sim	Santo Ângelo	Santo Ângelo

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Criticos	Município	EA2
Operativo	621003	621003	Chave Fusível	KSA41	Sim	Santo Ângelo	Santo Ângelo
Operativo	9785-3	723587	Chave Fusível	KSA41	Sim	Santo Ângelo	Santo Ângelo

Nota 4712916

Núm. do CM	Nº da nota
000006770905	000004712916

Proj.UnC	Tç Tp.	Ordem	Nº MeC
1745147	<input type="checkbox"/> D AO...		6770905
1859811	A AO...		AUX-6770905

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód.	UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde.	Medida
AUX-6770905	1859811	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6770905	1859811	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6770905	1859811	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6770905	1859811	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6770905	1859811	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6770905	1859811	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6770905	1859811	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			
AUX-6770905	1859811	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000			



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30536740
Estado: Concluído

Dados Gerais		
Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: 4712916; 8 Postes
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: São Gabriel	Divisão: Central	Estação Avançada: Cacapava do Sul
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 12/12/2022 - 12h08 - seg	Término do Serviço: 12/12/2022 - 17h08 - seg
Nota de Serviço SAP/PEP: 4712916		

Dados Serviço
Descrição do Serviço a Executar: Troca de postes
Condições para a Execução do Serviço: Abrir FC 1140026 instalada no TES 30490675
Energização de Novos Equipamentos: Não

Dispositivos de Referência							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	SGA-4518	774236	Chave Fusível	SGB31	Não	São Gabriel	São Gabriel

Dispositivos que Isolam o Trecho							
Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Campo	1140026	1140026	Chave sem proteção	SGB31	Não	São Gabriel	São Gabriel

Nota 2914539

Núm. do CM	Nº da nota
000006233098	000002914539

Proj.UnC	Tp	Ordem	Nº MeC
1398982	D AO...		6233098
1862028	A AO...		AUX-6233098

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp.	MO	C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6233098	1862028	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	0,0000	
AUX-6233098	1862028	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6233098	1862028	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6233098	1862028	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6233098	1862028	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6233098	1862028	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6233098	1862028	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6233098	1862028	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6233098	1862028	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	
AUX-6233098	1862028	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255	255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	SUBST_R	A	1,0000	



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: 30540724
Estado: Concluído

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: SQL
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Anta Gorda	Divisão: Planalto	Estação Avançada: Nova Prata
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 20/12/2022 - 13h00 - ter	Término do Serviço: 20/12/2022 - 19h00 - ter
Nota de Serviço SAP/PEP: 2914539		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
SUBSTITUIR POSTES.

Condições para a Execução do Serviço:
ABRIR FU 113192 E ATERRAR CONFORME O CROQUI.

Endereço do Serviço:
R BORGHETTO

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	113192	113192	Chave sem proteção	GPR31	Sim	Anta Gorda	Ilópolis

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	113192	113192	Chave sem proteção	GPR31	Sim	Anta Gorda	Ilópolis

Nota 4685411

Núm. do CM	Nº da nota
000006758919	000004685411

Proj.UnC	Tp. Tp.	Ordem	Nº MeC
1797330	D AO...		6758919
1864030	A AO...		AUX-6758919

CM Number	CU Design No.	CU ID	Compatible Unit Instance Description	Tp. MO C	TUC	Cód. UAR	Quantidade	Operação	DesType	Qtde. Medida
AUX-6758919	1864030	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6758919	1864030	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6758919	1864030	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6758919	1864030	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6758919	1864030	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6758919	1864030	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6758919	1864030	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6758919	1864030	145	POSTE EUC PRES 9 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.09.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6758919	1864030	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000
AUX-6758919	1864030	152	MAT POSTE EUC PRES 11 M MEDIO FP	MOC	U	255 255.01.01.02.11.81.00.001	1,0000	RETIRAR	A	1,0000



TES (Trabalho para Execução de Serviço)
RGE - Rio Grande Energia

Número: **30551459**
Estado: **Concluído**

Dados Gerais

Tipo de Serviço: Chave	Correção de Obra: Não	Título: SOB - 4920758
Nível Elétrico: MT – (11,3kV à 23,1kV)	Tipo Necessidade: Obra	Classificação do Serviço: Programado
Município: Sobradinho	Divisão: Vale do Rio Pardo	Estação Avançada: Sobradinho
Tipo de Período: Diário	Início do Serviço: 29/12/2022 - 07h30 - qui	Término do Serviço: 29/12/2022 - 12h30 - qui
Nota de Serviço SAP/PEP: 4838977		

Dados Serviço

Descrição do Serviço a Executar:
TROCA DE POSTE MT/BT, COMPLEMENTO DE REDE PRIMÁRIA, ABERTURA DE CIRCUITO REDE SECUNDÁRIA, INSTALAÇÃO DE NOVO POSTO (TR-1161491, TR-1161601), REFAZER CRUZAMENTO DE MT.

Condições para a Execução do Serviço:
ABRE FC-342579+FC-342623, RL-1124913NA - CONFIRMA N/A.

Endereço do Serviço:
R CARLOS H AZEVEDO

Energização de Novos Equipamentos:
Não

Dispositivos de Referência

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	506192	506192	Transformador	SDA14	Não	Sobradinho	Sobradinho

Dispositivos que Isolam o Trecho

Tipo de Número	Nº Campo	Nº Operativo	Tipo	Alimentador	Críticos	Município	EA2
Operativo	342623	342623	Chave sem proteção	SDA14	Sim	Sobradinho	Sobradinho
Operativo	1124913	1124913	Religador	SDA13	Não	Sobradinho	Sobradinho
Operativo	342579	342579	Chave sem proteção	SDA14	Sim	Sobradinho	Sobradinho